

Tilladelse til etablering af vandtilbageholdelsesområde 39,1

Vejle Kommune har 5. maj 2026 modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af vandtilbageholdelsesområde.

I forbindelse med gentagne oversvømmelser i Vejle midtby ønsker vejle kommune at etablere et vandtilbageholdelsesområde ved Hørup Bæk, som vil kunne tilbageholde op til 10.000 m³ vand.

Vandtilbageholdelsesområde 39,1 er beliggende på matr.nr. 11a Kollerup By, Kollerup, 9b Hygum By, Kollerup, 12i Hørup By, Jelling og 2b Haugshus, Jelling.


Ansøgningen har været i offentlig høring i 4 uger. Vejle Kommune har modtaget ét høringssvar, som fremgår på side 11 i denne afgørelse.

Jacob Ladefoged de Thurah

Mobil tlf.: 21 14 05 22
jacde@vejle.dk

17. august 2026

J. nr.: 06.02.03-P19-14-26

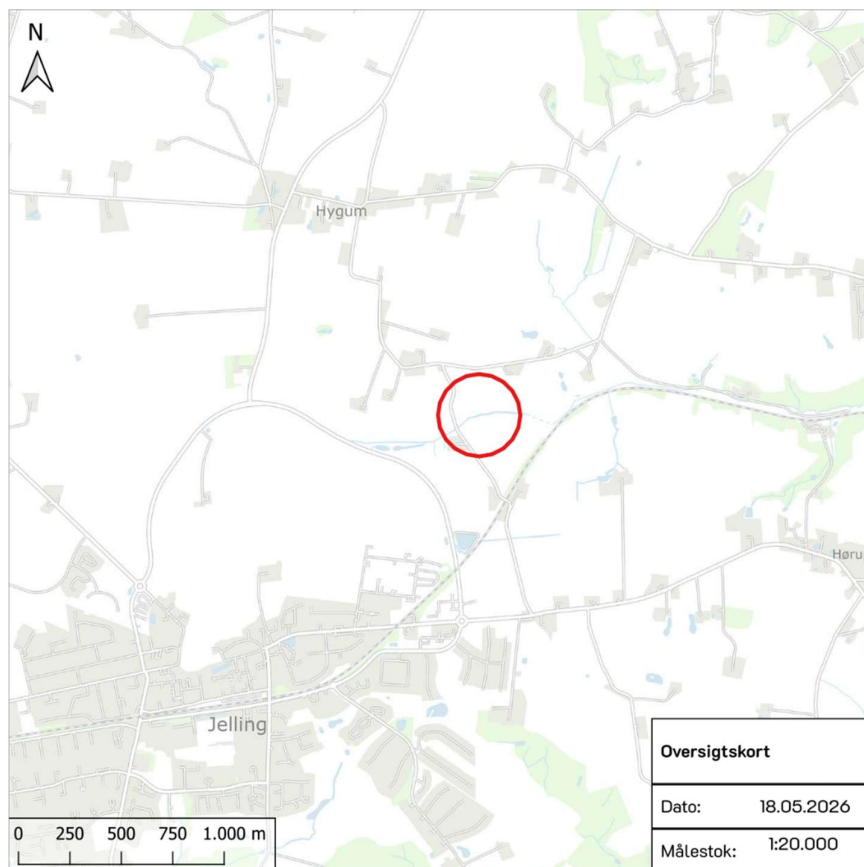

Figur 1: Oversigtskort. Projektområde markeret med rød cirkel.

**Teknik & Miljø
Vand**

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
vandmiljo@vejle.dk
www.vejle.dk

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Oversigtskort

Dato: 18.05.2026

Målestok: 1:20.000

Kommunens afgørelse

Regulering af vandløb er omfattet af miljøvurderingslovens¹ § 21, jf. bilag 2, punkt 10f. Projektet er derfor VVM-screenet, og kommunen har truffet afgørelse om, at en særlig vurdering af virkninger på miljøet af det ansøgte projekt ikke er nødvendig. Afgørelsen er truffet efter § 25 i miljøvurderingsloven.

Der meddeles hermed tilladelse efter § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.², jf. vandløbslovens³ § 17, dispensation fra naturbeskyttelseslovens⁴ § 65, stk. 2, jf. § 3, samt tilladelse efter § 35, stk. 1 i planloven⁵, på følgende vilkår:

1. Projektet skal udføres som beskrevet i projektbeskrivelsen. Væsentlige ændringer i forhold til projektbeskrivelsen, under anlægsperioden skal godkendes af Vejle Kommune inden disse foretages.
2. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan skade vandløbet.
3. Alle udgifter til anlægsprojektet påhviler ansøger.
4. Rydning af krat mv. skal ske uden for fuglenes ynglesæson, dvs. i perioden 1. juli – 15. april.
5. Der må ikke laves kørespor eller lignende i beskyttet natur. Om nødvendigt skal der udlægges køreplader.
6. Der gives tilladelse til nødvendige midlertidige anlægsmæssige foranstaltninger inden for projektarealet
7. Vandløbsmyndigheden skal underrettes, når arbejdet påbegyndes og senest 2 måneder efter det afsluttes, således at projektet kan synes, inden entreprenøren forlader arbejdsstedet.
8. Senest 2 måneder efter anlægsarbejdets færdiggørelse skal beskrivelse af evt. revideret projekt inklusive kortbilag fremsendes til vandløbsmyndigheden
9. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.
10. Dæmningsanlægget må kun anvendes i perioder med regnhændelser, der giver risiko for oversvømmelse i Vejle Midtby, og hvor det vurderes, at anvendelse af anlægget i væsentlig grad vil mitigere oversvømmelsesrisikoen, samt ved kontroltest.
11. Arealet som udgør selve vandtilbageholdelsesområdet skal tinglyses som erstatningsnatur med forbud mod dyrkning, gødsning og anvendelse af sprøjtemidler. Der må fortsat ske afgræsning og/eller slæt på de tinglyste arealer.

Sagsfremstilling

Ansøgningen

1) Formål

I forbindelse med gentagne oversvømmelser i af Vejle midtby ønsker Vejle Kommune at etablere flere områder med vandtilbageholdelse. I den forbindelse er der set på flere områder i oplandet til Grej Å hvor det er mulighed for at tilbageholde de ca. 220.000 m³ der vurderes nødvendig for at

¹ LBKG 2023-01-03 nr 4 Miljøvurderingsloven

² BKG 2016-06-27 nr 834 Vandløbsregulering og -restaurering m.v.

³ LBKG 2019-11-25 nr 1217 Vandløbsloven

⁴ LBKG 2024-06-28 nr 927 Naturbeskyttelsesloven

⁵ LBKG 2024-05-29 nr 572 Planloven


sikre Vejle by mod fremtidige oversvømmelser. Et af de områder er ved Hørup Bæk. Her kan der tilbageholdes op til 10.000 m³ vand.

2) Detailplan og kortbilag

Vandoplagringsområde 39,1 i Hørup Bæk

Område 39,1 er beliggende på matrikelnumrene 11a Kollerup By, Kollerup, 9b Hygum By, Kollerup, 12i Hørup By, Jelling og 2b Haughus, Jelling.

Vandet skal tilbageholdes af en dæmning hvori der er et rør med en diameter på 150 cm. I dette rør vil der blive etableret vandløbsbund og skal vandet kunne løbe frit i dagligdags situationer så der ikke opstår uhensigtsmæssige spærringer. I tilfælde af langvarige regnhændelser eller skybrud skal rørene kunne lukkes og vandet stuve opstrøms. Den maksimale vandføring i vandløbet er omkring 360 l/s. Der skal dog til en hver tid videreføres min. 50 l/s i vandløbet nedstrøms, så det udgås at den nedstrøms del af vandløbet tørlægges. Vandet skal kunne hæves ca. 4 meter over vandløbsbunden bag dæmningen og udbredelsen af vandspejlet ved fuld kapacitet vil være på ca. 0,7 ha. Der skal sikres overløb, så vandet ikke begynder ukontrolleret at skylle over dæmningen ved fejl i styringen eller at røret stopper til. Overløbet udformes som en stenforstærket nedsenkning i dæmningen.

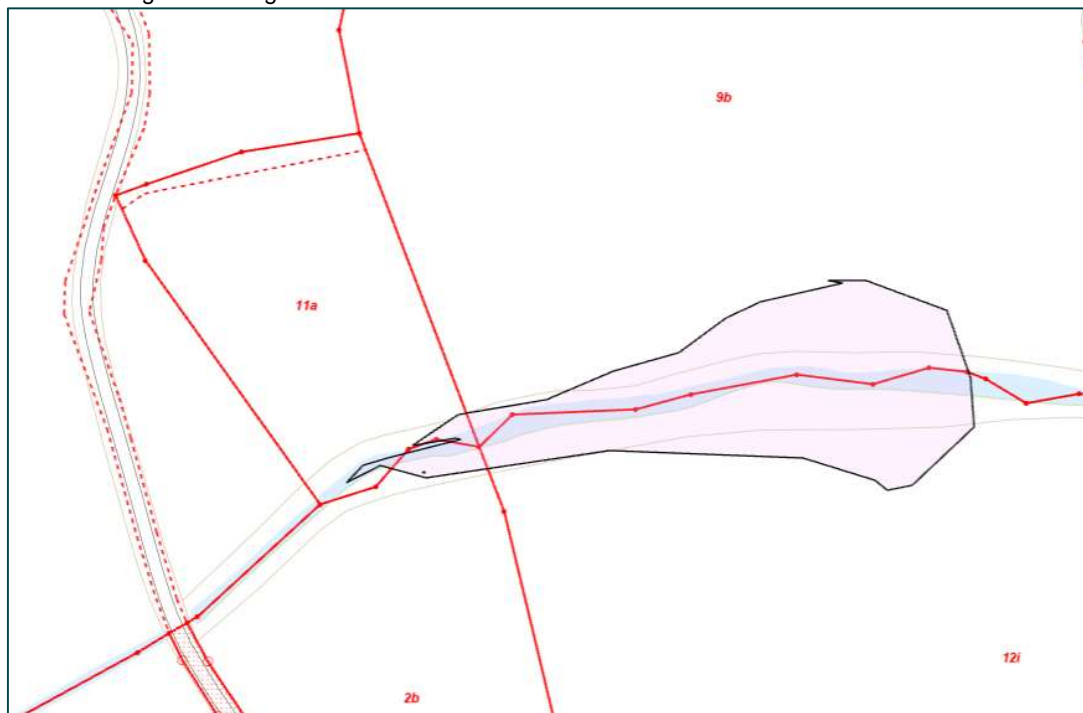

Figur 2: Matrikler ved vandtilbageholdelsesområde 39,1 (fra ansøgning).


Dæmningen udformes med et anlæg på ca. 1:3 på opstrøms side og ca. 1:2 på nedstrøms side. Kronen bliver 3-4 meter bred og etableres med kørevej. Dæmningens bliver ca. 4,5 m hvor den højest. I dæmningen, hvor den passerer vandløbet, skal røret placeres. Der vil ved indløb og udløb af røret blive trykket en jernplade ned der skal sikre at der ikke sker underminering af røret. I røret vil der placeres sten og der støbes bund.

I nedstrøms ende af røret vil der blive støbt endeplade og fløjmur der bygges ind i dæmningen. Udløbet vil være med støbt bund med sten. Dette skal sikre at der ikke sker erosion af dæmningsanlæg og sprede udløbsvandet så vandhastigheden falder. I den nedstrøms ende placeres ventilen således at hele lukkemekanismen kan placeres umiddelbart ved betonrøret og dermed kan betjenes selvom der er vandtilbageholdelse. Samtidig vil det kunne placeres under dæmnings kronekant og dermed syne mindre i landskabet. I opstrøms ende støbes der rundt om røret for at sikre mod erosion rundt om røret.

I den nedstrøms ende af røret vil der blive monteret en ventil der lukker oppefra, i tilfælde af at det bliver nødvendigt at tilbageholde vand i området. Ventilen vil aldrig lukke helt så det sikres at der til hver tid altid løber median minimum i vandløbet og at vandløbet nedstrøms ikke tørlægges. Det forventes at området oversvømmes højst en gang årligt, og i de fleste tilfælde vil det kun være en mindre del af området der oversvømmes. Området forventet tømt i løbet af et døgn tid.

Røret bliver ca. 24 meter langt og bygget ind i dæmningen med fløjmur og udløb vil blive støbt og forstærket med sten så styrt og erosion undgås.

Faldet i røret vil følge det naturlige fald der i dag er i vandløbet det pågældende sted.

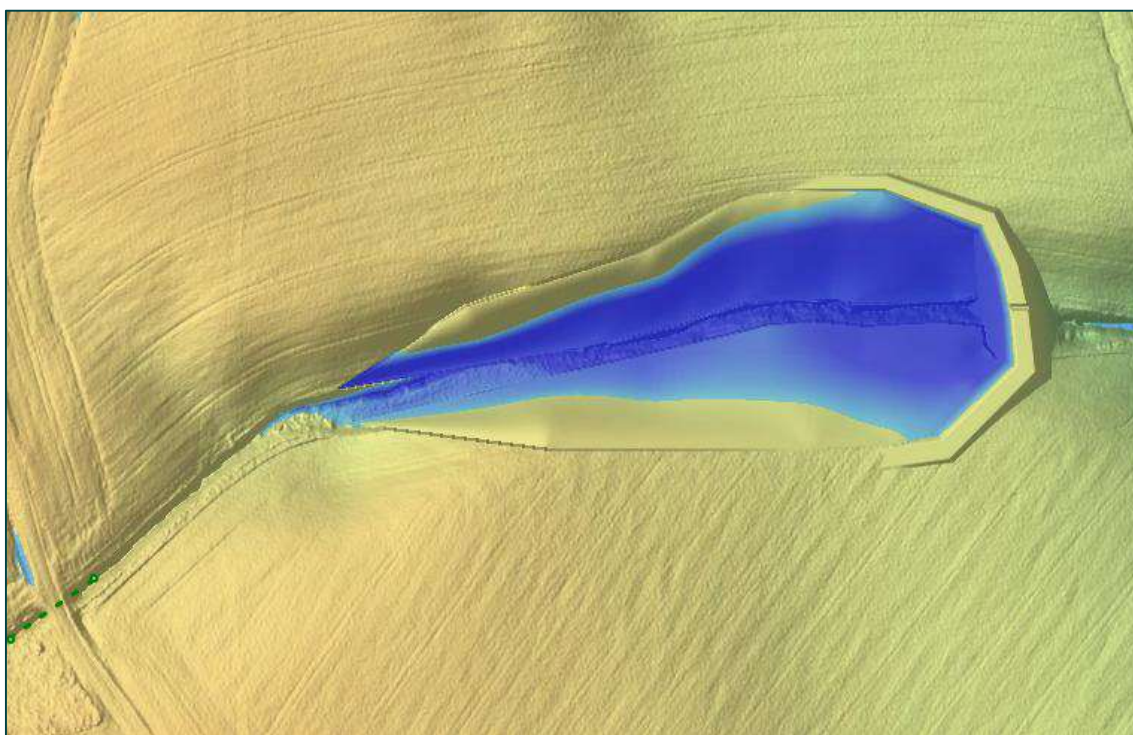

Figur 3: Udbredelse af dæmningsanlæg (fra ansøgning).

Opbygning af dæmning

Dæmningen opbygges omkring røret. For at sikre rørets stabilitet forsynes røret i hver ende med fløjmur og støbt bund der skal hindre at der ved store afstrømninger ikke sker erosion ved røret der kan svække rør og dæmnings stabilitet.

Dæmningen udformes med et anlæg på ca. 1:3 på opstrøms side og ca. 1:2 på nedstrøms side. Kronen bliver 3 meter bred og etableres med kørevej. Dæmningsens kronekant bliver 93,5.

I toppen af dæmningen etableres et stenforstærket overløb på en strækning af 3 meter. Overløbet forstærkes på nedstrøms side med sten.

Overløbet placeres i vandløbets venstre (nordlige) side af vandløbet umiddelbart efter hvor adgangsvejen ender således at det ikke kommer overløb over vejen og styres uden om bygværket.

Overløbskanten bliver anlagt i kote 93,30.

Kærnen i dæmningen opbygges i ler og råjord fra det udvidede vandløbstrace. Efterfølgende modelleres den endelige udformning af dæmningen med den afrømmede muld.

Omkring indløb og udløb i dæmningen forstærkes skrænterne med sten for at udgå erosion.

Adgangsvej

For at kunne servicere dæmning og lukkemekanisme både til daglig og i forbindelse med oversvømmelse af arealet etableres en vej ned til dæmningen der fortsætter ud på dæmningen. Vejen på marken etableres i en vejkasse der er 0,5 meter dyb og ca. 3 meter bred. Vejen vil blive opbygget af knust beton, der med tiden vil gro til og dermed falde ind i omgivelserne. Indkørslen sker fra Skelborgvej syd for vandløbet og løber langs vandtilbageholdelses området og ud på dæmningen til bygværket

Udvidelse af vandløbstrace

For at kunne generere vandvolumen og materiale til etableringen af dæmningen udvides traceet langs vandløbet. Jorden herfra bruges til at etablere dæmningen der skal holde vandet tilbage

Jordbalance

Ved at udvide vandløbstraceet, og udgravning af vejkasse vil det være muligt at genere den nødvendige mængde jord lokalt til dæmningsanlægget, og der vil ikke skulle tilføres jord projektet. Den forventede mængde jord der skal flyttes, er ca. 4000 m³.

El og internet til styring af lukkeventil


For at kunne styre rørets ventil centralt skal der føres el til bygværket, styringen af ventilen sker via 5G netværket. Der skal etableres en ny særskilt forsyning der er koblet på det eksisterende el. Kabler trækkes langs den nyetablerede adgangsvej. Styring og elskab bliver placeret på dæmningen umiddelbart over røret så det syner mindst i landskabet. Installationerne beklædes med kalmarbrædder.

Der vil være vanstandsloggere på hver side dæmningerne. Opstrøms vil de vise hvis der pludselig sker en uventet høj vandstand, ligeledes vil den nedstrøms logger vise hvis der en uventet lav vandstand.


Overskudsjord

Ifm. anlægsarbejdet bliver muld tilovers. Overskudsmuld fra projektet vil blive planeret ud på landbrugsjorden på de matrikler hvorpå vandtilbageholdelsesområdet etableres. Mulden spredes i et lag på ca. 20-30 cm, og skal være med til at forbedre den landbrugsmæssige drift på et vandlidende markareal.

På luftfotos ses tydelige kørespor og bare områder i den lokale lavning nær projektområdet. Området beskrives som meget leret og magert, og udsat for erosion ved store regnskyl. Det er derfor Vejle Kommunes vurdering, at det er sandsynliggjort at terrænregulering med overskudsjorden vil forbedre driften af markarealet, og dermed ikke i sig selv kræver landzonetilladelse.

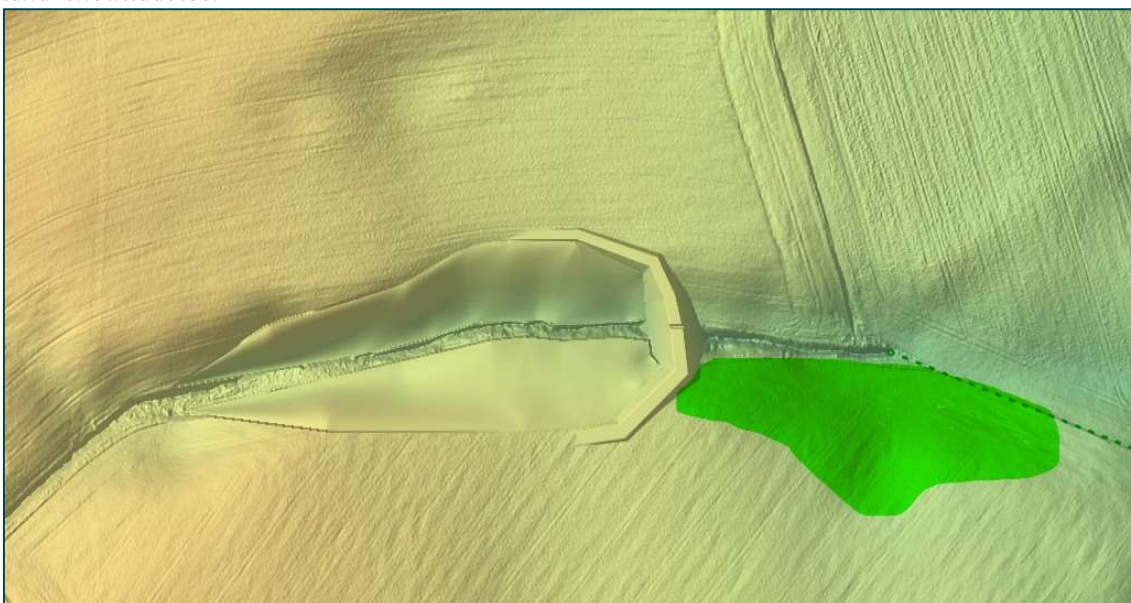

Figur 4: Det grønne areal markerer placering af overskudsmuld.

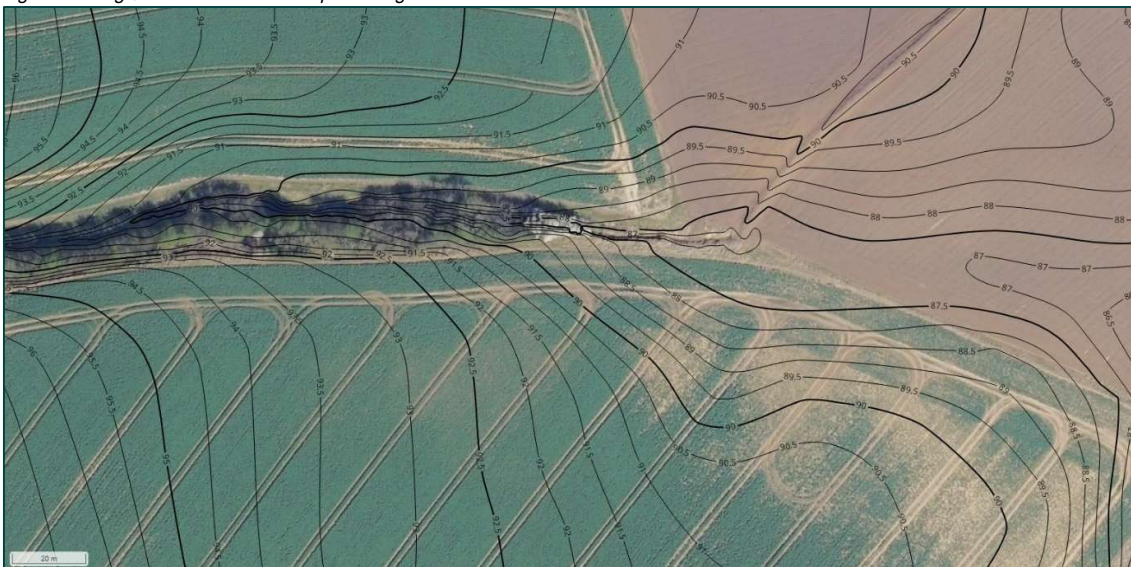

Udgifter og tidsplan

Lodsejeren bliver kompenseret for de tab de måtte have i forbindelse med projektet.

Vandtilbageholdelsen bliver tinglyst på arealerne, og at der ikke længere må dyrkes, gødskes eller sprøjtes i en buffer rundt om projektarealet. Der er aftale med alle lodsejere i projektet.

Al økonomi i anlægsprojektet afholdes af Vejle Kommune.

Vejle Kommune er økonomisk ansvarlig for driften af anlæggene. Vejle Spildevand vil være den udførende. Vejle Kommune afholder alle udgifter i forhold til vedligeholdelse af dige og overløbskant, reparation af erosionsskader forårsaget af slusedriften og vedligeholdelse af selve slusen.

Projektet forventes igangsat i august/september 2026.

Administrationsgrundlag

Hørup Bæk er et privat vandløb og er ikke omfattet af et regulativ, med bestemmelser om vandløbs dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse. Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Hørup Bæk er ifølge gældende vandplan målsat som vandløb med god økologisk tilstand for de fire kvalitetselementer smådyr, fisk, vandplanter og alger. Der må ikke gives tilladelse til projekter, der kan give anledning til at miljømålet ikke kan nås, eller at den aktuelle tilstand forringes.

Projektområdet ligger 3,88 km opstrøms Natura 2000-området "Øvre Grejs Ådal". Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 81 Øvre Grejs Ådal.


Nr.	Habitatområde	Kode	Udpegningsgrundlag
81	Øvre Grejs Ådal	1014	Skæv vindelsnegl (<i>Vertigo angustior</i>)
		1096	Bæklampret (<i>Lampetra planeri</i>)
		1166	Stor vandsalamander (<i>Triturus cristatus cristatus</i>)
		1355	Odder (<i>Lutra lutra</i>)
		3140	Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
		3150	Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
		3260	Vandløb med vandplanter
		6210	Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokalteter)
		6230	* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
		6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
		6430	Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
		7220	* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
		7230	Rigkær
		9120	Bøgeskove på morbund med kristtorn
		9130	Bøgeskove på muldbund

		9160	Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
		91E0	* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Kommunens vurdering

Miljømål

Den samlede tilstand for vandområde o5243_b i Hørup Bæk er, jf. statens basisanalyser, høj økologisk tilstand.

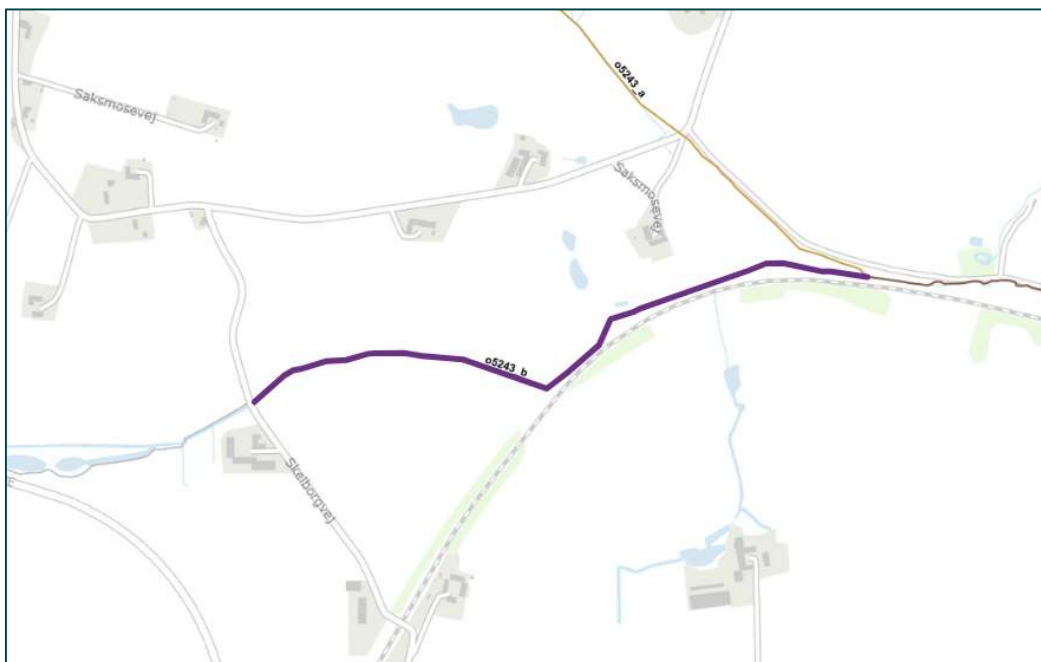

Figur 6: Vandområde o5243_b (fra vandplandata.dk).

Vandløbsfauna (bentiske invertebrater)

Vandløbenes tilstand beregnes blandt andet med Dansk Vandløbsfaunaindeks, DVFI, hvor miljøtilstanden beskrives på en skala fra 1-7, hvor 1 karakteriserer et manglende eller ensidigt dyreliv, som ofte indeholder et stort antal forureningstolerante arter. DVFI 7 beskriver modsat et vandløb, hvor tilstanden er af høj kvalitet, og i disse vandløb findes en fauna, der oftest er både arts- og individrig – og med en række af rentvandsarter.

DVFI: miljømålet for Hørup Bæk er faunaklasse 5. Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, faunaklasse 7. Ved nærmeste vandløbsstation er tilstanden vurderet til faunaklasse 7. Stationen er placeret 120 meter nedstrøms projektområdet.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Hørup Bæk fortsat overholder kravene til smådyr i vandløbet.

Fisk:

Ørredindekset anvendes primært til kvalitetsbestemmelse i type 1 vandløb, det vil sige i vandløb på op til to meters bredde, men kan også anvendes i større vandløb, hvor der er god strøm og groft substrat, og hvor ørred- og/eller lakseyngel forekommer. I type 1 vandløb vurderes tilstanden ud

fra antallet af laksefiskeyngel pr. 100 m² vandløb, i større vandløb vurderes tilstanden ud fra antallet af laksefiskeyngel pr. 100 meter vandløb.

Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, ukendt.

Ved nærmeste vandløbsstation er der fundet 35,5 ørredyngel pr. 100 m vandløb, svarende til dårlig tilstand.

I Hørup Bæk er der registreret følgende rødlistede habitatarter og/eller opmærksomhedskrævende arter: Ørred (*Salmo trutta*), Rundmundet bæklampret (*Lampetra planeri*), Ål (*Anguilla anguilla*). Registreringer af lampret og ål forekommer 4,2 km nedstrøms projektområdet. Bæklampret optræder på habitatdirektivets bilag II liste over arter, der kræver streng beskyttelse.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Hørup Bæk fortsat overholder kravene til fisk i vandløbet.

Vandplanter (makrofytter):

Dansk Vandløbsplante Indeks (DVPI) opererer med en række indikatorarter for hver tilstandsklasse i indekset, der går fra 1 til 5, hvor 1 er dårlig tilstand, og 5 er høj økologisk tilstand.

Indikatorarter for DVPI 1-2 er grenet pindsvineknop, tagrør og rørgræs samt børstebladet vandaks og kruset vandaks. For DVPI 3 er vandpest den vigtigste indikatorart sammen med liden andemad og stor nælde, mens smalbladet mærke og enkelt pindsvineknop er indikatorarter for DVPI 4. For DVPI 5 findes en række indikatorarter, heriblandt storblomstret vandranunkel, mannasødgræs, arter af vandstjerne og svømmende vandaks.

Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, ukendt.

På nærmeste vandløbsstation er der ikke registreret indikatorarter for DVPI 4 og 5.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Hørup Bæk fortsat overholder kravene til vandplanter i vandløbet.

Bentiske alger (fytobenthos):

Staten har generelt ikke vurderet tilstanden for alger og tilstanden er ukendt.

Bentiske alger indgår for første gang som kvalitetselement med mål om god økologisk tilstand efter vedtagelsen af den gældende vandplan for 2021-2027. Da der har været et længere arbejde med at udvikle og interkalibrere indekset til danske vandløb, er tilstanden for kvalitetselementet generelt ukendt.

I rapport nr. 296⁶ om udvikling af biologisk indeks for bentiske alger (fytobenthos) i danske vandløb, udarbejdet af DCE, har man i arbejdet med udviklingen af indekset analyseret resultaterne af et større antal DVAI-undersøgelser, testet korrelationen mellem sammensætningen af algesamfundene og forskellige miljøpåvirkninger.

Det fremgår af rapporten, at vandkemiske forhold, herunder især alkalinitet og orthophosphat (PO₄-P), er de mest betydende parametre for artssammensætningen af bentiske alger. Herudover

⁶ Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 296 <https://dce2.au.dk/pub/SR296.pdf>

beskriver rapporten, at algesammensætningen i danske vandløb ikke varierer med fysiske påvirkningsvariable, herunder vandløbets tværsnitsprofil og grødeskæringshyppighed.

Med afsæt i ovennævnte rapport, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil være til hinder for en fremtidig målopfyldelse for kvalitetselementet, da projektet ikke ændrer på de vandkemiske forhold i vandløbet.

Natura 2000:

Vejle Kommune skal, jf. § 7 i habitatbekendtgørelsen⁷, foretage en vurdering af, om projektet vil påvirke Natura 2000 området væsentligt. Da projektet er 3,85 km opstrøms nærmeste Natura 2000 område, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af området samt de naturtyper og arter som fremgår af udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter:

Indenfor en radius af 2 km er der registreret fund af damflagermus, frynseflagermus, pipistrelflagermus, vandflagermus, dværgflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, troldflagermus, brunflagermus og stor vandsalemander. Kommunen har vurderet, at disse bilag IV-arter ikke bliver påvirket negativt af projektet.

I øvrigt

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen efter vandløbsloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen efter planloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Team Vandmiljø på mail vandmiljo@vejle.dk eller telefon 20 52 39 93.

⁷ BEK. nr. 2091 af 12. november 2021

Høringssvar

Fiskerikontrollen har haft jeres projekt videresendt til DTU Aqua og efter og have modtaget deres svar, kommer vi her med denne samlede vurdering:

Vedr. vandtilbageholdelsesområde i Hørup Bæk

Vejle Kommune har problemer med gentagne oversvømmelser i Vejle Midtby, og ønsker derfor at etablere områder med vandtilbageholdelse. I den forbindelse ønskes der etableret et vandtilbageholdelsesområde i Hørup Bæk ved etablering af en dæmning med et Ø150 cm rør gennem vandløbet. Røret bliver ca. 24 m langt og vandløbsbunden føres gennem røret. Vandløbet vil løbe frit gennem røret med mulighed for aflukning af røret ved kraftige regnhændelser.

DTU Aquas bemærkninger:

Ved vandtilbageholdelse med etablering af f.eks. rør, dæmninger og sluser bør det altid vurderes grundigt hvilken betydning det vil få for passage af fisk i vandløbet. Det bør ligeledes sikres, at vandløbet løber så frit som muligt og alene lukkes/indsnævres i de perioder hvor det er absolut nødvendigt. I det pågældende projekt etableres vandtilbageholdelse øverst i Hørup Bæk, hvorved etableringen alene vil påvirke en meget lille del af vandløbssystemet. Vandløbet føres i rør med dets naturlige bund, og det forventes alene at området oversvømmes én gang årligt.

DTU Aquas vurdering:

Der etableres vandtilbageholdelse øverst i tilløbene i Vejle Å-systemet med henblik på forebyggelse mod oversvømmelse i Vejle midtby. I tilfælde, hvor det er nødvendigt med vandtilbageholdelse, kan DTU Aqua anbefale denne tilgang, med at indsatserne placeres øverst i vandsystemer. Det vil påvirke passage for vandløbsfaunaen mindst muligt. DTU Aqua bemærker, at det anbefales at røret lukkes mindst muligt og alene når det er absolut nødvendigt.

Klagevejledning efter vandløbsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.
- Kystdirektoratet

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagevejledning efter miljøvurderingsloven

Der kan klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen. Der kan kun klages over retlige spørgsmål

Klageberettiget er:

adressaten for afgørelsen

- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- kommunen
- miljøministeren
- enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Eventuel klage efter [vandløbsloven](#), [naturbeskyttelsesloven](#) og [miljøvurderingsloven](#) skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb. Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk

Medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

Klagevejledning efter planloven

Enhver med retlig interesse i sagen, samt landsdækkende foreninger, kan klage over afgørelsen, og der kan klages over retlige spørgsmål og skønsspørgsmål. Dvs. at du kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen og over selve afgørelsen. Klagen har opsættende virkning.

Klagen skal inden for 4 uger efter afgørelsen er meddelt, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen.

Når du opretter klagen i Klageportalen, er det vigtigt, at du under punktet "Oplysning om den sag klagen vedrører" indtaster journalnummer og sagsbehandler, som du finder øverst i afgørelsen.

For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen.

Offentliggørelse af afgørelserne

Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoelser).

Gebyr for klagesagsbehandling efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, planloven og miljøvurderingsloven

For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.

Domstolene

Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet foreligger.

For afgørelser efter **Vandløbsloven** gælder ingen frist for sags-anlæggelse.