


## Etablering af tank- og vaskepladser



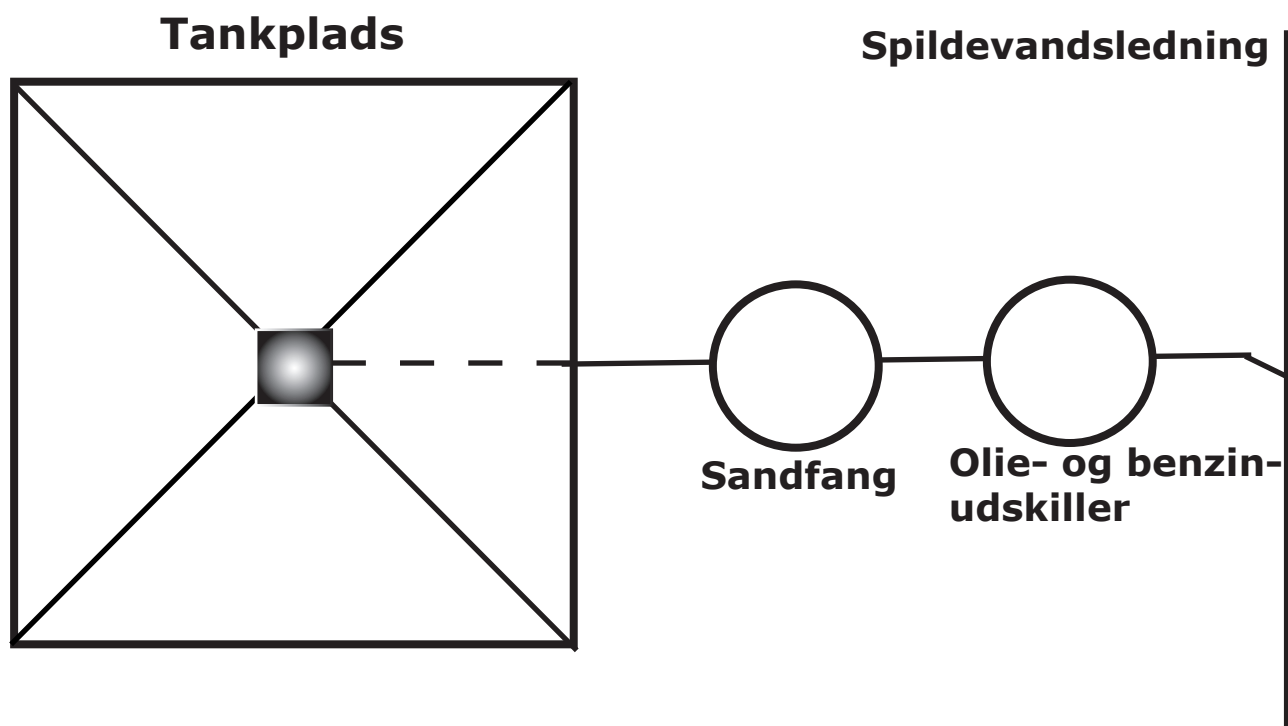

# 1. Formål med retningslinjen

Formålet med retningslinjen er sikre, at tankpladser hos eksempelvis vognmænd eller virksomheder indrettes, så de ikke giver anledning til forurening af jord, grundvand eller kloaksystemet. Retningslinjen omfatter også etablering af vaskepladser til erhvervsmæssig brug.



## 2. Indretning af tankplads

### 2.1 Krav til belægning og udformning af en mindre tankplads:

- Belægningen på arealet skal være tæt for at forebygge ned-sivning af olieprodukter til jorden.
- Pladsens areal skal begrænses mest muligt dels for at begrænse vandmængden der ledes til renseanlægget og dels af hensyn til dimensionering af olieudskilleren.
- Pladsens areal skal være afgrænset med tilstrækkelige høje kanter, der sikrer, at vand fra omkringliggende arealer ikke kan løbe ind på pladsen. Udenfor pladsens afgrænsning bør der etableres fald mod regnvandsafløb.
- Pladsens belægning skal dimensioneres efter tung trafik.
- Udlufterørret fra olie/benzintanken skal være inden for pladsen.
- Standeren skal placeres inde på pladsen. Pistolen fra standeren må ikke kunne nå ud over pladsen.
- Påfyldningsstuds (hvor tankvognen fylder på lagertanken) skal også være inde på pladsen.
- Overjordiske tanke skal sikres mod påkørsel

#### Tæt belægning kan eksempelvis være:

- støbt betonplade

Flisebelægning er ikke en tæt belægning. Ønskes flisebelægning på en oplagsplads, skal der som udgangspunkt etableres en 100 % tæt (impermeabel) membran under fliserne, eller der skal anvendes et specielt fugemateriale efter aftale med Kommunen. Den underliggende membran skal være modstandsdygtig overfor de stoffer, der skal tilbageholdes.

## 2. Indretning af tankplads

### 2.2 Overdækning

Af hensyn til brandfaren må pladsen ikke overdækkes, hvis der fyldes benzin i tanken. Hvis der kun fyldes dieselolie i tanken, kan pladsen eventuel overdækkes.

### 2.3 Afløb fra pladsen

- Afløb fra pladsen skal ledes til sandfang og en traditionel gravimetrisk olie- og benzinudskiller.
- Afløb fra olie- og benzinudskilleren skal tilsluttes spildevandssystemet.
- Der må ikke kobles andre afløb til udskilleren – undtaget er nogle få afløb med meget små afløbsstrømme<sup>1</sup>.

### 2.4 Krav til olie- og benzinudskilleren

Tekniske krav og forhold vedrørende dimensionering af olie- og benzinudskillere, sandfang og prøvetagningsbrønde mv. er nærmere beskrevet i Vejle Kommunes "Retningslinje for dimensionering og drift af olieudskilleranlæg".

---

<sup>1</sup> Afløb fra en overdækket plads, overløb fra dæksler på nedgravede tanke mv.

## 3. Vaskepladser til erhvervsmæssig vask af motorkøretøjer, maskiner eller lignende

### 3.1 Krav til belægning og udformning af en vaskeplads:

- Belægningen på arealet skal være tæt for at forebygge ned-sivning af olieholdigt vand til jorden.
- Pladsens areal skal være afgrænset med tilstrækkelig høje kanter, der sikrer, at vand fra omkringliggende arealer ikke kan løbe ind på pladsen. Udenfor pladsens afgrænsning bør der etableres fald mod regnvandsafløb.
- Pladsens areal skal begrænses mest muligt dels for at begrænse vandmængden der ledes til renseanlægget og dels af hensyn til dimensionering af olieudskilleren.
- Vaskepladser, der er større end en 50 m<sup>2</sup>, skal som udgangspunkt overdækkes af hensyn til kapaciteten i spildevandssystemet. Natur- og Miljøforvaltningen kan i visse tilfælde efter forudgående ansøgning meddele dispensation for overdækning.

### 3.2 Afløb fra vaskepladsen

- Afløb fra pladsen skal ledes til sandfang og en traditionel gravimetrisk olie- og benzinudskiller.
- Afløb fra olie- og benzinudskiller skal tilsluttes spildevandssystemet.

### 3.3 Krav til olieudskilleren

Ved valg og dimensionering af olieudskilleranlæg skal emner som arbejdsprocesser, og anvendte rengørings- og rensedmidler vurderes. Der henvises til Vejle Kommunes "Retningslinje for dimensionering og drift af olieudskilleranlæg".

## Bilag 1. Lovgrundlag

Der skal søges om byggetilladelse, og i visse tilfælde kræves også en afledningstilladelse, inden der etableres:

- tankpladser
- vaskepladser
- olieudskilleranlæg

Beregninger af dimensioneringsgrundlaget for den valgte olieudskiller, sandfang og prøvetagningsbrønd skal sendes til Vejle Kommune i forbindelse med fremsendelse af en byggeansøgning på det konkrete projekt.

---

**Ansøgning om byggetilladelse sendes til:  
Teknisk Forvaltning  
Kirketorvet 22, 7100 Vejle**

**Spørgsmål vedrørende afledningstilladelse  
kan rettes til:  
Natur- og Miljøforvaltningen  
Vedelsgade 17, 7100 Vejle  
tlf.: 76 81 00 00**

**Post sendes til Skolegade 1, 7100 Vejle**

**Retningslinjen er vedtaget af  
Natur- og Miljøudvalget, Vejle Kommune  
den 9. juni 2010.**