

Vejle Spildevand A/S
Toldbodgade 20
7100 Vejle

Kristine Thorsen
Projektleder

Lokal tlf.: 76 81 24 45
Mobil tlf.: 40 12 40 62
KTSEN@vejle.dk

3. december 2025

J. nr.: 06.11.01-P19-30-25

Revideret udledningstilladelse vedrørende udledning af rensset spildevand fra Give Renseanlæg til Bæksgård Bæk

Vejle Spildevand A/S har den 27. juni 2025 ansøgt om en revideret udledningstilladelse for rensset spildevand fra Give Renseanlæg

Baggrund

Vejle Kommune er godkendelsesmyndighed for Give Renseanlæg. Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for renseanlægget. Renseanlægget ejes af Vejle Spildevand A/S.

Vejle Spildevand har ansøgt om tilladelse til en øget vandføring gennem renseanlægget.

Den gældende udledningstilladelse er meddelt af Vejle Amt den 1. september 2005. Alle andre parametre fra den gældende udledningstilladelse ønskes uændret.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Vejle Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af rensset spildevand fra Give Renseanlæg til Bæksgård Bæk med udledningsnummer AU1 på nedenstående vilkår. Tilladelsen meddeles i medfør af miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 stk. 1 og omfatter alene miljømæssige forhold i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28.

Tilladelsen er gældende fra dags dato og offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser) den 3. december 2025.

Hvis udledningstilladelsen ikke er udnyttet inden 1 år bortfalder denne tilladelse.

Teknik & Miljø Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
spildevand@vejle.dk

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

¹ Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024

Vilkår

1. Denne udledningstilladelse erstatter den tidligere udledningstilladelse til Give Renseanlæg af 1. september 2005.
2. Give Renseanlæg er godkendt til en behandlingskapacitet på 42.000 PE.
3. Udledning sker via eksisterende udledningspunkt til Bæksgård Bæk nr. AU1.
4. Spildevandsudledningen må ikke give anledning til slamaflejring og eller flydestoffer i vandmiljøet.
5. Udledning af rensset spildevand til Bæksgård Bæk skal overholde følgende krav. Kontrollen skal udføres i henhold til DS2399 beregnet som transportkontrol.

Parameter	Grænseværdi
Vandmængde	Maks. 800 m ³ /time
COD	60 mg/l
BI5, mod	10 mg/l
Total-P	1 mg/l
Total-N	8 mg/l
Suspenderet stof	20 mg/l

6. Vejle Spildevand skal udføre målinger og analyser i tilløb og afløb som egenkontrol. Alle prøver skal tages som vandføringsvægtede døgnprøver og analyseres af et akkrediteret firma efter de til enhver tid gældende danske standarder for analysemetoder.
7. Der skal tages 6 prøver i tilløbet, som analyseres for total P og total N. Prøveudtagning i tilløbet skal foretages før kemikalietilsætning og inden tilførsel af rejectvand.
8. Der skal tages 12 prøver i afløbet, som analyseres for total P, total N, BI5 (mod), COD, SS.
9. Prøveudtagning og analyse skal overholde miljøministeriets til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.
10. Udtagning og kontrolprøver skal fordeles jævnt over året og omfatte forventede spidsbelastningsperioder.
11. Vejle Spildevand A/S skal indberette analysedata til den fællesoffentlige punktkildedatabase PULS, senest 8 uger efter resultaterne af hver prøvetagning foreligger.
12. Alle udlederkrav skal overholdes enkeltvis "*I overensstemmelse med DS 2399*"
Overskrides en grænseværdi skal Vejle Spildevand overfor tilsynsmyndigheden redegøre for forholdet.
13. Vejle Spildevand skal føre driftsjournal. Driftsjournalen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:
 - Målt vandflow gennem renselanlæggets udløb i form af døgnmængde, maksimal timemængde, samt årsmængde.

- Daglig nedbør.
- Daglig temperatur i procestanke.
- Forbrug af kemikalier og hjælpestoffer.
- Affald og bortskaffelse (type, mængde, aftager)
- Alle prøveudtagninger (tid, sted og metode).
- Slamproduktion og udlevering (mængde, behandling, dato, aftager og anvendelse).
- Tilførsel af septisk slam mv. (type, mængde, dato).
- Tidspunkter for kontrol af udstyr og inspektion af anlæg.
- Driftsforstyrrelser og opfølgning (karakter, årsag, omfang, tidspunkt og varighed)
- Driftsjournalen skal opbevares på renseanlægget og være tilgængelig for tilsynet op til 5 år tilbage.

14. Indløbs- og udløbsbygværker skal være udformet således, at der kan udtages repræsentative flowproportionale prøver.
- 15 Udstyr til kontinuert flowmåling skal tilses og kontrolleres jævnligt, dog minimum én gang om året af autoriseret firma.
- 16 Opbevaring og håndtering af olie- og kemikalieprodukter samt affald heraf skal ske på en sikker måde. Oplag skal ske under tag på en tæt bund indrettet sådan, at opsamling af evt. spild eller udslip kan ske uden risiko for afløb til kloak eller ubefæstet areal. Evt. fælles opsamlingskar under flere beholdere med flydende produkt, skal have kapacitet svarende til den største af disse beholdere.

Driftsforstyrrelser, der kan indebære utilsigtet belastning af recipienten, skal af Vejle Spildvand oplyses til tilsynsmyndigheden hurtigst muligt og senest efterfølgende hverdag. Vejle Spildvand skal inden for et rimeligt tidsrum under hensyn til recipientens belastning redegøre over for tilsynsmyndigheden for årsag til driftsforstyrrelsen, herunder relevant dokumentation, samt fremlægge en plan for hvilke tiltag, der agtes iværksat for at imødegå gentagelser.

Afgørelse vedrørende VVM-screening

I forbindelse med ansøgningen er der foretaget en VVM-screening i henhold til: Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven) ².

Vejle Kommune træffer hermed afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af et krav om en særskilt miljøvurdering i henhold til Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen er truffet på grundlag af en VVM-screening af ansøgning om revideret udledningstilladelse samt opskrivning af renseanlæggets kapacitet. I denne konkluderes det, at der ikke er grund til at antage, at den reviderede udledningstilladelse vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven. Der kan klages over VVM-afgørelsen i henhold til § 49 i Miljøvurderingsloven, og der henvises til nedenstående klagevejledning.

Redegørelse og vurdering:

² Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023

Vejle Kommune har modtaget en ansøgning fra Vejle Spildevand om tilladelse til at øge den vandmængde der ledes gennem renseanlægget. Give Renseanlæg har i den tidligere tilladelse en vejledende grænse på 350 – 432 m³/time. Vejle Spildevand har ansøgt om en maksimal vandmængde gennem renseanlægget på 800 m³/time.

Give Renseanlæg er beliggende på Bækgårdsvej 24 7182 Bredsten.



Renseanlægget er placeret på den matrikel, der er markeret med blå firkant. Bækgård Bæk er den bredere lyseblå linje.

Give Renseanlæg er et mekanisk, biologisk og kemisk renseanlæg. Give Renseanlæg modtager spildevand fra Give, Givskud, Farre, Gadbjerg, Lindeballe, Langelund og Grønbjerg. Det rensede spildevand udledes til Bækgård Bæk (se ovenstående kort).


Spildevandsplanen

Give Renseanlæg er i henhold til forsyningens og kommunens centraliseringsstrategi et af de 4 renseanlæg som skal danne den fremtidige renseanlægsstruktur. På sigt skal Thyregod Renseanlæg nedlægges og spildevandet skal ledes til Give renseanlæg. Det er planen at nedlægge Thyregod Renseanlæg i 2037. Give renseanlægs behandlings-kapacitet er beregnet til 42.000 PE. Den aktuelle belastning er ca. 30.000 PE.

Behandlingskapacitet

På Give renseanlæg etableres i 2025 en ny efterklaringstank. Behandlingskapaciteten vedrørende vandmængder ønskes øget ved etablering af en ny efterklaringstank.

På nedenstående kort er det nye tankanlæg markeret.

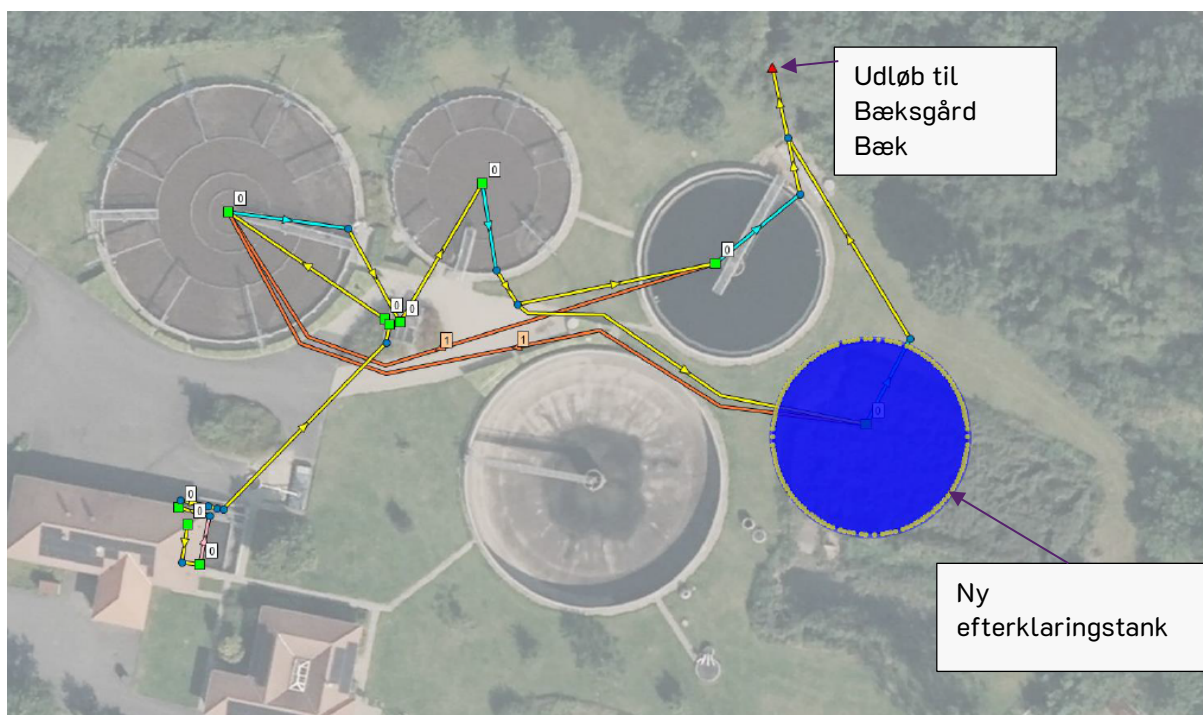

Placering af ny efterklaringstank

Den vejledende gennemsnitlige vandføring gennem renseanlægget er overskredet i den gældende udledningstilladelse. Hvis Renseanlægget ikke modtager mere regnvand ved større regnhændelser vil der ske overløb fra fællessystemet via aflastningsbygværker til Bæksgård Bæk. Etablering af efterklaringstanken vil betyde, at renseanlægget kan håndtere en maksimal vandmængde på ca. 800 m³/time.

Renseanlæggets behandlingskapacitet vurderes overholdt ved beregning af indløbskoncentrationer og overholdelse af grænseværdier for udledning til recipienten, Bæksgård Bæk.

Slambehandling

Det afvandede slam på renseanlægget afvandes til ca. 20 % tørstof og pumpes derefter ud i et i 1500 m³ slamlager. Her opbevares det, indtil det køres på landbrugsjord. I henhold til *Bekendtgørelse nr. 1001 af 27.06.2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål §19* skal der være en slamopbevaringskapacitet på 9 måneder, hvis slammet køres på landbrugsjord. Den gennemsnitlige opbevaringskapacitet på Give Renseanlæg er på 9 måneder. Etablering af en ny efterklaringstank betyder en bedre slamudfældning.

Bæksgård Bæk

Give Renseanlæg udleder til Bæksgård Bæk, som udleder til Skjern Å systemet. Vandløbet starter syd for Give by, og løber fra Give i nordvestlig retning. (Ca. 7,6 km.). Bæksgård Bæk er et kommunalt vandløb og omfattet af et kommunale regulativ fra maj 1997.

Bæksgård Bæk er i vandområdeplan 3 (2021 – 2027) målsat God økologisk og kemisk tilstand. Syd for Give frem til renseanlægget er den samlede økologiske tilstand vurderet til "moderat økologisk tilstand". Vandløbet har en moderat økologisk tilstand vedrørende smådyr. Efter renseanlægget er

vandløbets samlede økologiske tilstand vurderet til "dårlig økologisk tilstand". Den kemiske tilstand er desuden vurderet til "ikke god" efter renseanlægget.

I henhold til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter skal det ved meddelelse af nye tilladelser til udledning af spildevand sikres, at udledningen ikke er til hinder for, at målsætningen for vandløbet ikke kan opfyldes, eller medfører en forringelse af den nuværende tilstand.

Hydraulik

Med denne udledningstilladelse bliver der ikke ændret på den samlede hydrauliske påvirkning af Bæksgård Bæk. Den øgede maksimale udledning svarende til 800 m³/time betyder samtidig en mindre udledning fra de nærliggende overløbsbygværker med udledning til Bæksgård Bæk.

Udledning af kvælstof og fosfor

Ved at øge kapaciteten på renseanlægget i forhold til vandmængden, så der kan trækkes mere vand igennem renseanlægget vil der ske en reduktion af de nærliggende overløb fra det fælleskloakerede ledningssystem. Overløb sker via overløbsbygværker til Bæksgård Bæk når det regner meget.

På baggrund af nedenstående data vurderer kommunen, at udledningen af kvælstof og fosfor reduceres gennem en øget vandbehandling på renseanlægget.

Koncentrationerne i udløbet fra Give Renseanlæg er følgende: 30 mg/l COD, 3 mg/l N, 0,2 mg/l P. I udløb fra 3 overløbsbygværker vurderes koncentrationerne til 70 mg/l COD, 10 mg/l N og 1,3 mg/l P.

I nedenstående tabel er vist hvordan en øget vandføring gennem renseanlægget betyder en generel reduktion af Kvælstof og fosfor til vandløbet.

	M3 vand	kg COD	kg N	kg P
Status Overløb	140.060	9.804	1.401	182
Udledning fra renseanlæg efter ny efterklaringstank Øget udledning	48.329	1.450	145	10
Reduceret udledning vedrørende overløb (OF 704, OF 728, OF 729) Spare udledning	91.731	6.421	917	119
Samlet udledning i alt efter ny efterklaringstank		7871	1.062	129
Reduceret udledning til Bæksgård Bæk		1.933	339	53

Grænseværdier

Den årlige afløbskontrol fra Give Renseanlæg dokumenterer at anlægget fungerer optimalt. Koncentrationsniveauet af organisk stof, kvælstof og fosfor ligger væsentligt under de gældende grænseværdier. Grænseværdier for tungmetaller i den tidligere udledningstilladelse er overholdt med god margin. På baggrund af ovenstående vurderer kommunen at kravværdierne i den gældende udledningstilladelse er overholdt med god margin. En øget vandbelastning vil ikke medføre en forringelse af rensegraden på renseanlægget efter etablering af ny efterklaringstank.

Natura 2000

Der er ikke Natura 2000 område nær udledningen fra Give Renseanlæg. Det nærmeste Natura 2000 område er område 70 (Mose ved Kartoffte Å) som ligger langt fra renseanlægget nedstrøms vandløbet. Det vurderes, at dette område ikke vil blive berørt af denne reviderede udledningstilladelse. Desuden vurderer kommunen, at udledningen ikke vil medføre beskadigelse af plantearter samt yngle og resteområder for de dyrearter som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Samlet vurdering

Vejle Kommune vurderer, at tilladelsen ved overholdelse af de givne vilkår kan meddeles uden væsentlige påvirkninger af miljøet. Udledningstilladelsen vurderes ikke at have en væsentlig negativ påvirkning af Vejle Fjord i forhold til målopfyldelse, påvirkning af Natura 2000 områder eller badevandskvaliteten.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- afgørelsens adressat;
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald;
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål;
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser;
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, fsva. afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a;
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, fsva. afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a;
- Danmarks Fiskeriforening fsva. afgørelser efter kapitel 4 og 5 vedr. spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet;
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark fsva. afgørelser efter kapitel 4 og 5 vedr. spørgsmål om forurening af vandløb og søer.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening. Du opretter din klage i Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen udløber 8. november 2024. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr., hvis du klager som privatperson, og 1.800 kr. hvis du klager som virksomhed eller organisation. Gebyret betales via klageportalen.

Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen ledsages af de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Myndigheden sender samtidig med videresendelsen af klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Du får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om din anmodning kan imødekommes. Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Vejle Kommunes Teknik & Miljø – Landbrug og Vand for yderligere oplysninger.

Lovhenviisning
Miljøbeskyttelsesloven³
Spildevandsbekendtgørelsen⁴
Naturbeskyttelsesloven⁵
VVM-bekendtgørelsen⁶

Kopi til:

Sundhedsstyrelsen
Friluftsrådet
Danmarks Sportsfiskerforbund
Danmarks Fiskeriforening
Ferskvandsfiskeriforeningen
DN
Lokalforeninger under DN
Vejle Museum
Vejle Spildevand A/S – att.

sesyd@sst.dk
fr@friluftsradet.dk
post@sportsfiskerforbundet Kopi.dk
mail@dkfisk.dk
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
dn@dn.dk
dnvejle-sager@dn.dk
museerne@vejle.dk
Claus D. Christensen clach@vejlespildevand.dk

Venlig hilsen

Kristine Thorsen

³ Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024

⁴ Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1446 af 27. november 2025.

⁵ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 927 af 28. juni 2024.

⁶ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023