

Evida A/S
Vognmagervej 14, 8800 Viborg

**Jacob Ladefoged de
Thurah**

jacde@vejle.dk
Tlf.: 21 14 05 22


3. november 2025

J. nr.: 06.02.16-P19-17-25

Tilladelse til krydsning af Givskud Bæk

Landinspektørfirmaet LE34 har 6. august 2025 på vegne af Evida A/S søgt om tilladelse til at foretage krydsning af Givskud Bæk med en gasforsyningsledning. Ansøgningen forekommer i forbindelse med et større projekt, som indebærer krydsning af i alt seks vandløb.

Projektet har ikke været i offentlig høring jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.¹, da kommunen har vurderet, at projektet ikke har hverken afvandings- eller miljømæssige konsekvenser.

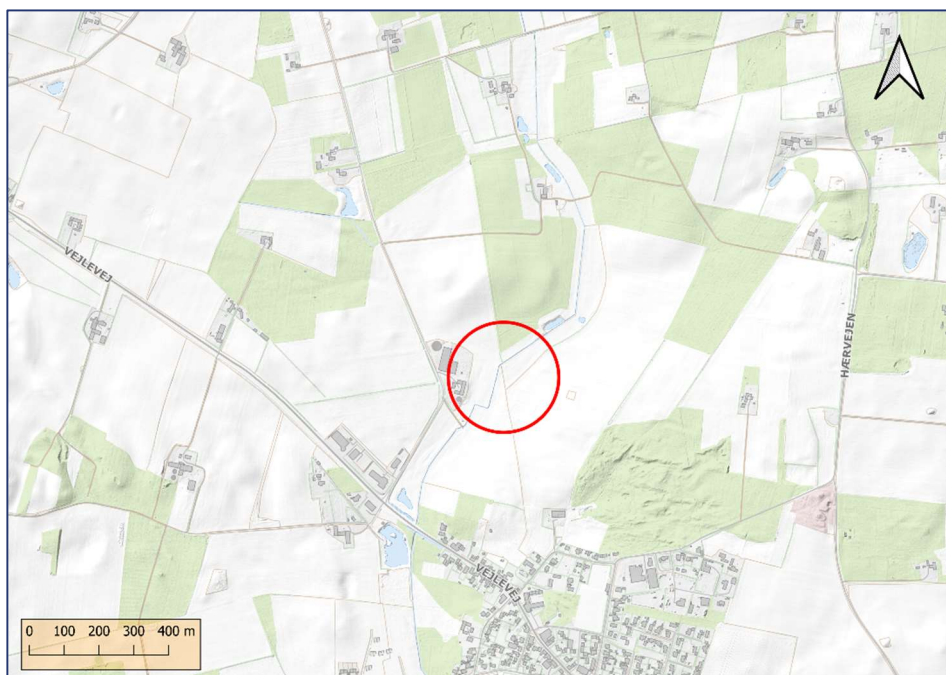

Figur 1: Oversigtskort. Projektområde markeret med rød cirkel.

Teknik & Miljø Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf.: 76 81 22 30
vandmiljo@vejle.dk
www.vejle.dk

Åbningstider

Fremmøde

Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon

Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

¹ Bekendtgørelse om vandløbsregulering og vandløbsrestaurering m.v. (BKG nr. 834 af 27/06/2016)

Kommunens afgørelse

Der meddeles hermed tilladelse efter § 9 stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv., jf. vandløbslovens² kapitel 10 på følgende vilkår:

1. Alle aftaler med lodsejere/bredejere skal være på plads, inden arbejdet går i gang
2. Ledningens overkant skal ligge mindst 1,0 m under den aktuelle bundkote.
3. Anlægsarbejdet må ikke foregå så der bliver udledt materiale til vandløbet.
4. Krydsningen skal foretages med styret underboring.
5. Linjeføringen skal foretages vinkelret på vandløbet.
6. Ved blow-out skal miljøvagten straks kontaktes ved opkald til 112
7. Opdages andre vandløb, såsom dræn, undervejs skal krydsninger af disse foregå efter aftale med den pågældende bredejer.
8. Underboringen skal begynde og slutte uden for områder, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil sige, at der ikke må etableres pressegruber i beskyttet natur.
9. Krydsningen skal afmærkes solidt og synligt på begge sider af vandløbet i normal terrænhøjde ca. 1 m fra øverste vandløbskant.
10. Hvis der i forbindelse med arbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal arbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.

Sagsfremstilling

Ansøgningen


1) Formål

I forbindelse med etablering af en Ø 219 mm gasfordelingsledning mellem Tørring og Give, har Evida A/S behov for at krydse seks vandløb på strækningen – heriblandt Givskud Bæk.

2) Detailplan og kortbilag

Krydsningen udføres med styret underboring min. 1 m under vandløbsbunden og foretages mellem matriklerne 2a og 3ax Givskud by, Givskud. Ansøger har fremsendt et kortbilag (figur 2), som indeholder gasfordelingsledningens tracé og den specifikke strækning, som underbores.

² Vandløbsloven (LBKG nr. 1217 af 25. november 2019)

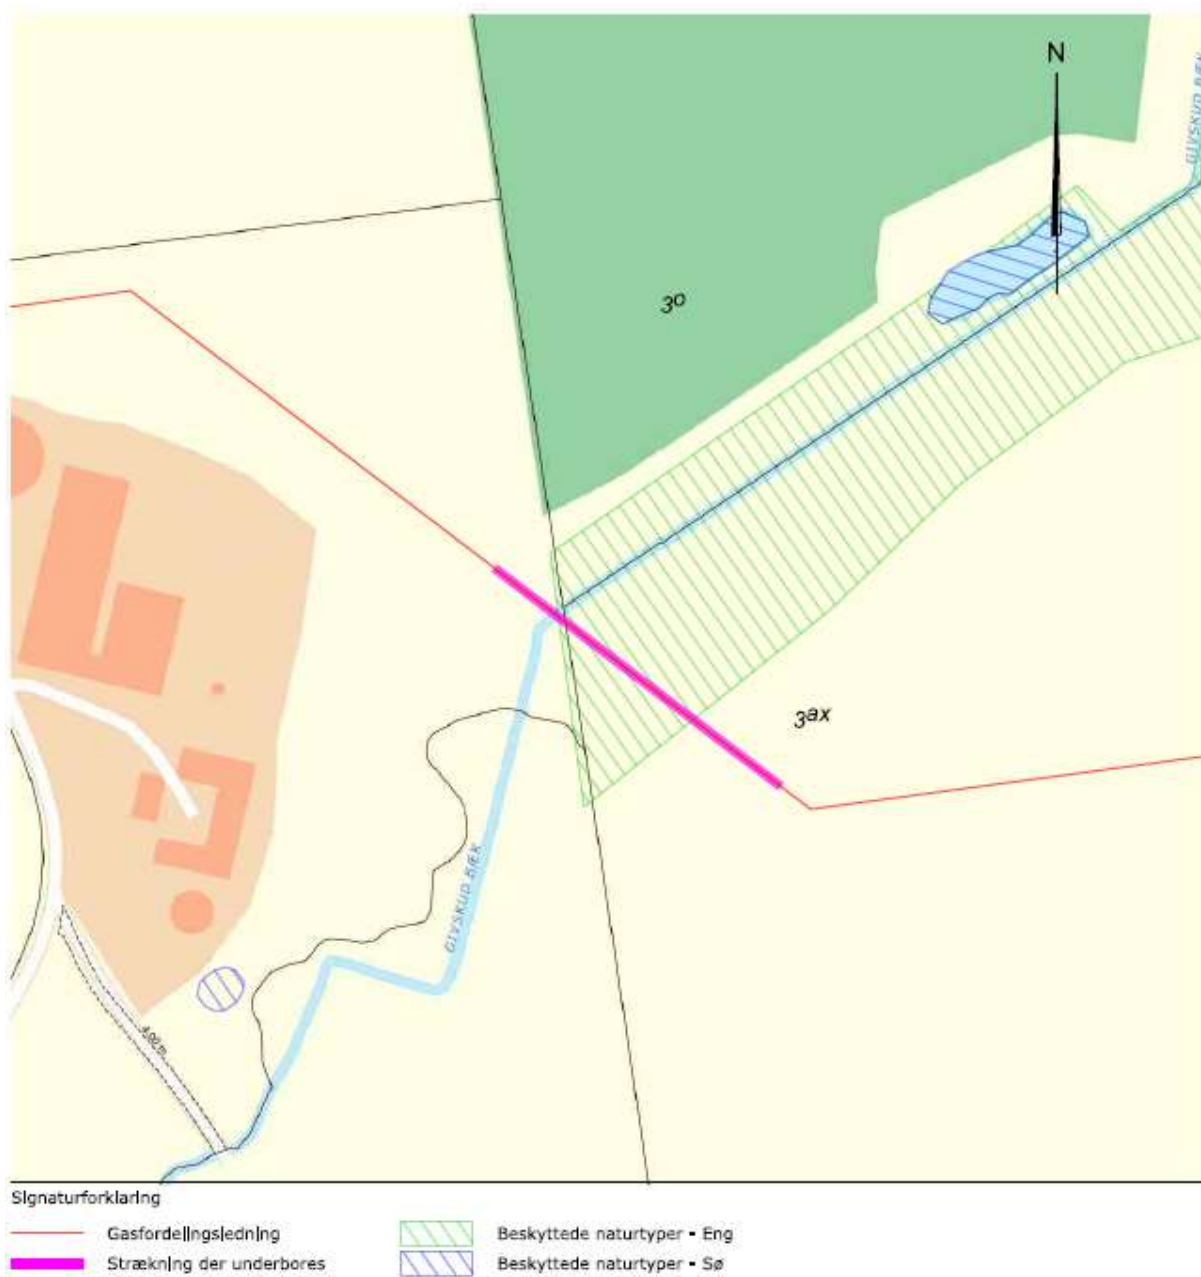

Kortbilag 3 - krydsning af Glvskud Bæk

Evida - Stålleledning Nørskov - Egtved
2a og 3ax Glvskud By, Glvskud



Figur 2: Ledningstracé og underboret strækning.

3) Udgifter og tidsplan

Alle udgifter forbundet med krydsningen afholdes af ansøger.

Ansøger har oplyst, at det samlede projekt forventes gennemført med opstart primo januar 2026 og året ud.

Administrationsgrundlag og kommunens vurdering

Givskud Bæk er et offentligt vandløb og er omfattet af et regulativ, med bestemmelser om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse. Vandløbet er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Miljømål

Givskud Bæk er ifølge gældende vandplan målsat som vandløb med god økologisk tilstand for de fire kvalitetselementer smådyr, fisk, vandplanter og alger. Der må ikke gives tilladelse til projekter, der kan give anledning til at miljømålet ikke kan nås, eller at den aktuelle tilstand forringes. Den samlede tilstand for vandområde c00513 i Givskud Bæk er, jf. statens basisanalyser, god økologisk tilstand. Da projektet ikke medfører miljø- eller afvandingsmæssige ændringer, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning af vandområdet og dets kvalitetselementer.

Natura 2000:

Vejle Kommune skal, jf. § 7 i habitatbekendtgørelsen³, foretage en vurdering af, om projektet vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt. Projektområdet ligger 6,5 km i luftlinje fra Natura 2000-området "Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnets Krat". Da projektet er 6,5 km i luftlinje fra nærmeste Natura 2000 område, og projektet ikke medfører miljø- eller afvandingsmæssige ændringer, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af området samt de naturtyper og arter som fremgår af udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter:

Indenfor en radius af 2 km er der registreret fund af Vandflagermus, pipistrelflagermus, langøret flagermus, troldflagermus, brunflagermus, markfirben, løgfrø, spidssnudet frø og stor vandsalamander. Kommunen har vurderet, at disse bilag IV-arter ikke bliver påvirket negativt af projektet.

I øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Team Vandmiljø på mail vandmiljo@vejle.dk eller telefon 20 52 39 93.

Klagevejledning efter vandløbsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.
- Kystdirektoratet

³ Habitatbekendtgørelsen (BKG nr. 1098 af 21. august 2023)

Eventuel klage efter **vandløbsloven** skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb.

Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk

Medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

Offentliggørelse af afgørelserne

Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoelser).

Gebyr for klagesagsbehandling efter vandløbsloven

For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.

Domstolene

Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet foreligger.

For afgørelser efter **Vandløbsloven** gælder ingen frist for sags-anlægning.

Venlig hilsen

Jacob Ladefoged de Thurah