

SEW-EURODRIVE A/S
Roskildevej 3
7100 Vejle

Troels Veng Samuelson
Miljøsagsbehandler

Mobil tlf.: 24 79 11 68
trosa@vejle.dk


10. februar 2026

J. nr.: 06.01.15-P19-4-25

Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloak

SEW-EURODRIVE A/S
Roskildevej 3
7100 Vejle

CVR nr: 74840019
P nr: 1002441978
Listetype: A53 Maskinfabriker, maskinværksteder og andre virksomheder,
der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et
hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1000 m².

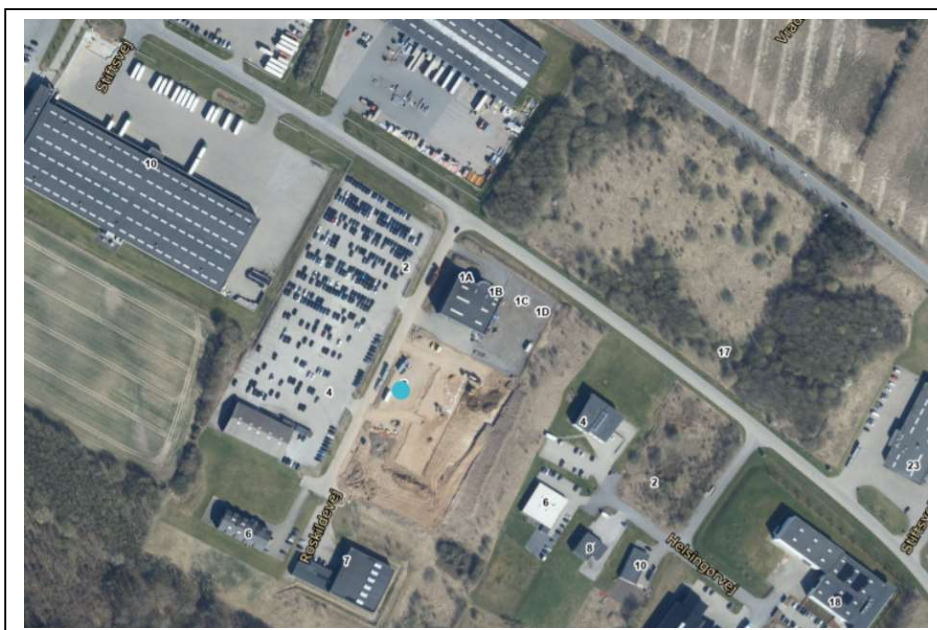

Teknik & Miljø
Industri & Landbrug

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf.: 76 81 22 30
industri@vejle.dk
www.vejle.dk

Åbningstider

Fremmøde

Mandag-onsdag kl. 8-15

Torsdag kl. 8-17

Fredag kl. 8-14

Telefon

Mandag-onsdag kl. 8-15

Torsdag kl. 8-17

Fredag kl. 8-14

Indholdsfortegnelse

Baggrund for tilslutningstilladelsen.....	3
Vejle Kommunes afgørelse	3
Vilkår	4
Begrundelse	8
Bemærkninger	8
Klagevejledning	9
Indbringelse for domstol.....	9
Grundlag for afgørelsen.....	9
Miljøteknisk beskrivelse	11
Indretning og drift.....	11
Tag- og overfladevand.....	11
Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering.....	12
Samlet vurdering.....	14
Udtalelse fra høringsberettigede	14
Kopiliste.....	14
Bilagsoversigt	14

Baggrund for tilslutningstilladelsen

Miljøbeskyttelsesloven rummer krav om, at afledning af processpildevand fra spildevandsproducerende aktiviteter kræver en tilladelse. Tilslutningstilladelsen giver tilladelse til at aflede spildevand til forsyningsselskabets spildevandssystem.

HK Totalbyg A/S har på vegne af SEW-EURODRIVE A/S søgt om tilladelse til at tilslutte processpildevand fra nyopført produktionsbygning på Roskildevej 3, 7100 Vejle til forsyningsselskabets spildevandsanlæg.

SEW-EURODRIVE er en producent af transmissionsteknologi. Virksomhedens produktsortiment består af: Gear, gearmotorer, motorer, frekvensomformere, industrigear, avancerede produkter inden for servo- og decentraliseret teknologi, systemløsninger, service (elektronisk og mekanisk). SEW har ISO 9001 (kvalitetsstyring) og ISO 14001 (miljøledelse) certificering.

SEW-EURODRIVE flytter til ny lokalitet på Roskildevej 3, 7100 Vejle, fra Bødkervej 2, 7100 Vejle. I forbindelse med flytningen skal der udarbejdes en ny afledningstilladelse.

SEW-EURODRIVE udleder vaskevand fra vaskekabine som ledes gennem sandfang og olieudskiller (6 l/s) inden tilslutning til offentlig kloak. I vaskekabinen benyttes udelukkende damprensning, og ingen rengøringsmidler.

Virksomheden forventer at aflede **10 m³** processpildevand pr. år og maksimalt **0,3 m³** pr. døgn.

Afledningstilladelsen er udarbejdet med baggrund i:

- Oplysninger om vaskemetoder og vaskemidler
- Oplysninger om spildevandsproduktionen samt sammensætningen af spildevandet
- Spildevandsvejledning nr. 77, 2025 fra Miljøstyrelsen
- Miljøbeskyttelsesloven¹

Forudsætningerne for tilladelsen, inkl. kommunens vurderinger, findes i afsnittet "Grundlaget for afgørelsen".

Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed tilladelse til, at SEW-EURODRIVE A/S afleder spildevand til forsyningsselskabets spildevandsanlæg. Tilladelsen gives i henhold til § 28, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.

¹ Lovbekendtgørelse, nr. 1742 af 22. december 2025 om miljøbeskyttelse

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Vilkår

Generelle vilkår

1. Tilslutningstilladelsen omfatter afledning af følgende typer spildevand fra virksomheden:
 - a. Processpildevand fra de beskrevne anlæg i produktion
 - b. Sanitært spildevand, herunder spildevand fra kantine og baderum
2. Der må afledes **10 m³** processpildevand pr. år og maksimalt **0,3 m³** pr. døgn fra produktionen til forsyningsselskabets spildevandskloak.
3. Tag- og overfladevand skal afledes til det offentlige afløbssystem for tag- og overfladevand. Der må ikke afledes processpildevand til det offentlige afløbssystem for tag- og overfladevand. Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer eller have en væsentlig anden sammensætning.
4. Et eksemplar af tilladelsen samt en opdateret kloakplan skal findes på adressen og være kendt af den driftsansvarlige.
5. Ved krav fra tilsynsmyndigheden skal virksomheden inden 2 måneder fremsende en redegørelse for nye muligheder for rensning af spildevandet fra virksomheden, inden afledning til forsyningsselskabets spildevandsledning. Redegørelsen skal tage udgangspunkt i miljøbeskyttelseslovens princip om anvendelse af bedst tilgængelig teknologi. Tilsynsmyndigheden kan højest fremsætte en sådan anmodning med 2 års mellemrum.
6. Såfremt spildevandsproduktionen ændres i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Vejle Kommune, så det kan vurderes om egenkontrollen skal genoptages samt om ændringen kræver helt ny tilladelse. Det gælder f.eks. ved indførelse af nye anlægstyper, vaskemetoder, ændret forbrug af kemikalier, øget kapacitet/vask pr. år m.m.

Anlægs- og driftsvilkår

Olieudskiller – indretning og drift

7. Virksomhedens processpildevand skal inden afledning passere et særskilt udskilleranlæg (sandfang, olieudskiller og prøvetagningsbrønd) inden afledning til forsyningsselskabets spildevandsledning.
8. Der skal være monteret en separat vandmåler til måling af processpildevand/vandforbrug.
9. Der skal være monteret en lagtykkelsesalarm på olieudskilleren. Alarmen skal træde i funktion, når den opsamlede oliemængde udgør 75% af udskillerens normerede kapacitet.
10. På afløbssiden af olieudskilleren skal der findes en prøvebrønd (brøndnummer 93.535). I prøvetagningsbrønden skal der kunne udtages spildevandsprøver af det rensede spildevand i en frit faldende stråle før udledning til offentlig spildevandskloak.

Der må ikke tilsluttes andre afløb end afløbet fra olie- og benzinudskilleren og prøvetagningsbrønden skal etableres således, at udskilleren er sikret mod hævertvirkning.

11. Drift og tømning af olieudskillere og sandfang, skal ske i overensstemmelse med følgende:
- Olieudskillere skal pejles minimum en gang årligt og tømmes efter behov. Tømning af olieudskillere skal foregå minimum hvert 3. år.
 - Sandfang skal efterses en gang årligt og bundsuges, når 75 % af slamvolumen er fyldt op, dog mindst hver 3. år.
 - Hvis lagtykkelsen af det bundfældede materiale i olieudskilleren overstiger 10 cm skal det fjernes.
 - Udskillere skal senest tømmes og bundsuges, når opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller er 75 % opfyldt, dog mindst hver 3. år.
 - Vandstanden i udskilleren skal til enhver tid være korrekt jf. producentens anvisning.
 - Når olieudskilleren tømmes og bundsuges, skal der foretages en inspektion af udskillere for synlige fejl og mangler. Inspektionen skal dog foretages mindst hvert 3. år.
 - Før tømning af olieudskillere skal evt. koalescensfiltre og lignende optages, renses og inspiceres for defekter.
 - Der skal foretages en funktionstest af alarmer mindst 1 gang årligt. Der skal føres journal med dato for funktionstesten, hvem der har udført testen og testens resultat. Journalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år, og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
12. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i anlægget (sandfang, olieudskillere og rørledninger) eller alarmer, skal disse udbedres inden fortsat brug. Medmindre der alene er tale om fejl på alarmer, skal Vejle Kommune straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes.
13. Rengørings- og vaskemidler skal opbevares så evt. spild ikke kan ledes til afløb.

Egenkontrol

14. Spildevandet fra vaskepladsen skal ved afledning til spildevandskloak overholde grænseværdierne angivet i tabel 1.

Virksomheden skal gennemføre egenkontrol som dokumentation for, at de i tabel 1 angivne grænseværdier er overholdt. Egenkontrollen består af prøveudtagning og analyse af spildevandet. Prøverne udtages som stikprøver i den i vilkår 10 nævnte målebrønd.

Parameter	Grænseværdi	Egenkontrol
		Antal prøver
pH	6,5 – 9,0	2
Døgnvandføring	Maksimal 0,3 m ³ /døgn	2
Suspenderet stof	500 mg/l	2
Cadmium	3 µg/l	2
Kobber	500 µg/l	2
Bly	100 µg/l	2
Zink	3000 µg/l	2
DEHP*	87 µg/l	2
Mineralsk olie**	20 mg/l	2
Øvrige stoffer	Må ikke afledes i mængder eller koncentrationer, der kan virke til gene for personale beskæftiget med drift af spildevandsanlægget eller kan skade spildevandsanlægget og vandmiljøet.	
*	Analysemetode for DEHP skal følge Referencelaboratoriets metodeblad M060.	
**	Analysemetode for mineralsk olie er DS/EN ISO 9377-2-2001.	
Prøvetagning og analysemetode	Prøvetagning og analysemetoden skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger i henhold til BEK nr. 1275 af 31.10.2025 (Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger).	

Tabel 1: Grænseværdier og egenkontrol.

15. Til kontrol af, at renseforanstaltninger fungerer, skal virksomheden lade foretage engangskontrol med 2 prøver i 2026-2027. Prøverne skal udtages som én prøve i vinterperioden (typisk november-februar og én prøve i sommerperioden (typisk fra april-september). Spildevandet skal analyseres for de parametre, der fremgår af tabel 1 i vilkår 14. Hver enkelt af de udtagne prøver skal overholde grænseværdierne.
16. Prøvetagning skal foretages af et akkrediteret firma og den efterfølgende analyse skal ske på et akkrediteret laboratorium i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1275 af 31. oktober 2025 om kvalitetskrav til miljømålinger. Inden prøveudtagning skal laboratoriet gøres bekendt med vilkårene i denne tilladelse.

17. Kopi af analyseresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter prøveudtagningen er udført. Analyseresultaterne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.
18. Prøvetagning må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af sandfang og olieudskiller.
19. Såfremt tilsynsmyndigheden får mistanke om, at spildevandsanlægget ikke fungerer efter hensigten efter endt prøvetagningsperiode, kan tilsynsmyndigheden stille krav om genoptagning af egenkontrollen jf. vilkår 14.
20. Hvis en grænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdierne er overholdt, anses vilkår 14 for overholdt.
21. Hvis den supplerende prøve nævnt i vilkår 20, også viser overskridelse af grænseværdierne skal virksomheden senest én måned efter fremsende en redegørelse til kommunen som forklarer overskridelsen. Redegørelsen skal også indeholde en handleplan for nedbringelsen af belastningen.
22. Udgifter til prøvetagning, analyser og evt. tæthedsprøvning afholdes af virksomheden.

23. Driftsjournal:

Der skal føres driftsjournal, som skal indeholde følgende oplysninger:

- a. Det årlige forbrug af vand.
- b. Dato for pejling/inspektion af sandfang og olieudskiller samt resultatet af inspektion og pejling.
- c. Bortskaffede mængder affald fra sandfang og olieudskiller, samt tidspunkt for tømning.
- d. Dato for rensning og udskiftning af koalescensfilter.
- e. Evt. fejl/mangler og udførte reparationer med relation til funktionen af olieudskilleranlægget, inklusive test af alarmer.
- f. Oplysninger vedrørende væsentlige afvigelser fra normal drift, som har betydning for spildevandets sammensætning og afledning, olieudskillerens funktion mv.
- g. Journalen skal kunne fremvises for tilsynsmyndigheden på forlangende og skal være tilgængeligt 5 år tilbage i tiden.

Begrundelse

Produktionsfaciliteten med vaskekabine er ny og afledning er derfor ikke tidligere blevet reguleret igennem en tilladelse. Forudsætningerne for tilladelsen, inkl. kommunens vurderinger, findes i afsnittet "Grundlaget for afgørelsen".

Vejle Kommune vurderer, på det foreliggende grundlag, at de meddelte vilkår giver en tilstrækkelig beskyttelse af kloaksystemet, renseanlæg og vandmiljøet.

Bemærkninger

Ved uheld:

Ved uheld hvor der sker en forurening af kloaksystemet for regnvand eller spildevand, skal virksomheden jf. miljøbeskyttelseslovens § 71 straks underrette Vejle Kommune om dette. Underretningen skal ske via alarmcentralen på telefonnr. 112. Alarmcentralen vil underrette kommunens beredskab, den fælles miljøvagtordning i Trekantområdet og Vejle Kommunes renseanlæg. Efterfølgende skal virksomheden hurtigst muligt orientere Teknik og Miljø om uheldet inden for forvaltningens åbningstid på tlf. nr. 7681 0000 eller industri@vejle.dk

Ved udvidelse eller driftsmæssige ændringer:

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringen er vurderet af Vejle Kommune. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det i sagen oplyste. Hvis der er forhold der taler herfor kan Vejle Kommune, jf. miljøbeskyttelseslovens § 30, til en hver tid tage vilkår for afledning af spildevand op til revision. En eventuel revision vil blive varslet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Farligt affald:

Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) må ikke afledes til kloak men skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Vejle Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Farligt affald skal afleveres til affaldsbehandler, der er registrerede i Miljøstyrelsens affaldsregister <https://www.affaldsregister.mst.dk/>

Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser) den 10. februar 2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 10. marts 2026.

Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](mailto:Miljoe-og-Fodevareklagenavnet@vejle.dk). Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Grundlag for afgørelsen

Lovgrundlag mm.

- Miljøministeriets bekendtgørelse 1742 af 22.12.2025 af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1446 af 27.11.2025 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen)
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 77, 2025 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg

Tilladelsen gives i henhold til § 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven.

Vejle Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed. Vilkårene i tilladelsen er fastsat ud fra hensyntagen til Forsyningsselskabets kloaksystem og renseanlæg samt virksomhedens muligheder for at reducere afledningen af uønskede stoffer ved brug af renere teknologi og intern rensning.

Efter ibrugtagning vil tilladelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 78a.

Væsentlige sagsakter

- Ansøgning om tilslutningstilladelse modtaget 10.02.2025
- Kloaktegning modtaget 25.09.2025 og 02.12.2025
- Dimensioneringsberegninger af sandfang og olieudskiller modtaget 14.10.2025 og 27.10.2025
- Tekniske specifikationer på vaske- og rensningsanlæg modtaget 14.10.2025
- Supplerende oplysninger modtaget 02.12.2025 samt 20.01.2026

Oplysninger om virksomheden

Virksomhedsnavn: SEW-Eurodrive A/S
Adresse: Roskildevej 3, 7100 Vejle
CVR-nr.: 74840019
Kontaktperson: Peter Thomas Affeldt (Production Manager)
Tlf.: 4395 8560 / 6155 7965
Email: pta@sew-eurodrive.dk

Ansøger: HK Totalbyg A/S
Kontaktperson: Ilayda Tecer
Tlf.: 25277333
Email: ite@hk-hornsyld.dk

Spildevands- og planforhold

Virksomheden ligger i et område med separatkloakering. Virksomhedens proces- og sanitært spildevand ledes til forsyningsselskabets spildevandssystem til Vejle Centralrenseanlæg. Regnvand og overfladevand fra tage og befæstede arealer ledes via forsyningsselskabets regnvandsledning til regnvandsbassin ved Sysselvej/Nimvej som udleder til Skærbæk. Området er omfattet af lokalplan nr. 117 for erhvervsområde ved Sysselvej, Stiftsvej m.fl. Lysholt. Området er ifølge kommuneplanrammeområde 1.6.E.8 udlagt til samme formål.

Natur 2000 og bilag IV arter

Ifølge habitatbekendtgørelsen² skal der i visse tilfælde laves en vurdering af spildevandets påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder, f.eks. når der er tale om en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 eller ved godkendelse af virksomheder mv. efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Pligten gælder dog ikke ved meddelelse af spildevandstilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21.08.2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Miljøteknisk beskrivelse

Virksomheden har udarbejdet den miljøtekniske beskrivelse af virksomhedens vaskefaciliteter, herunder redegørelse for spildevandsstrømme og mængder fra virksomhedens aktiviteter på adressen.

SEW-EURODRIVE er en producent af transmissionsteknologi. Virksomhedens produktsortiment består af: Gear, gearmotorer, motorer, frekvensomformere, industrigear, avancerede produkter inden for servo- og decentraliseret teknologi, systemløsninger, service (elektronisk og mekanisk). SEW har ISO 9001 (kvalitetsstyring) og ISO 14001 (miljøledelse) certificering.

Indretning og drift

I bygningen på Roskildevej 3, 7100 Vejle etableres to vaskemaskiner og én vaskekabine. De to vaskemaskiner arbejder i lukket kredsløb med recirkulation og filtrering. Der sker ingen udledning til kloak fra disse anlæg. Den brugte væske bortskaffes som kemikalieholdigt affald via Avista Oil. Olieforurenat procesvand og spildolie afhentes regelmæssigt af Avista Oil.

I vaskekabinen (AQUA CLEAN ACV-2.5-C15-LD-MC) benyttes udelukkende damprensning, og ingen rengøringsmidler. Vaskekabinen har et areal på 16 m² og en belægning på 200 mm beton (C25/30). Der er fald mod linjeafløb og afledning til olieudskiller før udledning til kloak.

SEW-EURODRIVE udleder vaskevand fra vaskekabinen som alt sammen ledes gennem sandfang og olieudskiller (6 l/s) inden tilslutning til offentlig kloak.

Sanitært spildevand fra virksomheden ledes i kloak, men udenom olieudskiller, sandfang og prøvetagningsbrønd. Virksomheden forventer at aflede **10 m³** processpildevand pr. år og maksimalt **0,3 m³** pr. døgn.

Olieudskiller og sandfang

Olieudskilleren er en IBF Unisep 6 l/s 1200 L SF kegle m/FL med følgende specifikationer:
Materiale: Beton, testet for 6 m grundvandstryk; CE-mærket iht. EN 858-1, NS 6 Klasse 2; Volumen: 2,05 m³; Sandfang: 1,20 m³; Olieoplæg: 0,46 m³; Dybde: ca. 0,39 m; Udførelse: Med rustfri fordelerrør, flydelukke og intern udrustning i rustfrit stål; Tilslutninger: Ø160 mm stålør;
Udluftning: Efter DS 432, etableres på stedet; Trafiklast: 130 kN
Der monteres en Unisep niveaualarm m. hængesøler på olieudskilleren (lagtykkelsesalarm).

Vejle Kommune sørger automatisk for at tilmelde olieudskiller og sandfang til den kommunale tømningssordning.

Tag- og overfladevand

Tag- og overfladevand udledes via virksomhedens opsamlingssystem til den offentlige regnvandsledning.

Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering

Vilkårene i tilladelsen er fastsat ud fra hensyntagen til forsyningsselskabets kloaksystem (herunder renseanlæg) samt virksomhedens muligheder for at reducere afledningen af uønskede stoffer ved renere teknologi og intern rensning.

Virksomheden benytter damprensning i vaskekabinen og ingen rengøringsmidler.

Renseforanstaltninger

Der etableres olieudskiller og sandfang ved virksomheden, hvor processpildevandet fra vaskekabinen ledes til. Olieudskilleren er en IBF Unisep 6 l/s 1200 L SF kegle m/FL med integreret sandfang. Olieudskilleren har en gennemstrømskapacitet på 6 l/s, og opsamlingskapaciteten er 460 L. Sandfanget har et volumen på 1,2 m³. Der monteres en Unisep niveaualarm m. hængesføler på olieudskilleren (lagtykkelsesalarm).

Fra olieudskiller/sandfang ledes det rensede vand til offentlig spildevandskloak. Der etableres en prøvetagningsbrønd på afløbssiden af olieudskilleren.

Virksomheden har ikke indsendt analyseresultater som viser at parametre i tabel 1 kan overholdes. I vilkår 14 stilles der krav om egenkontrol af relevante parametre. Tilladelsen er meddelt ud fra en forudsætning om at disse parametre kan overholdes. Dette vurderes første gang ved første indsendte analyse.

Såfremt virksomhedens egenkontrol viser, at spildevandet har et højt indhold af mineralsk olie, vil Vejle Kommune efterspørge en redegørelse for mulige tiltag der kan forbedre rensningen af processpildevandet. Redegørelsen kan muligvis afklare, hvorvidt virksomhedens rutiner vedr. rengøring, rengøringsmidler mv. kan ændres for at opnå en forbedret rensning af vandet.

Vandforbrug

Der stilles vilkår om, at virksomheden skal etablere separat vandmåler og tælleværk, for at kunne dokumentere vandforbrug pr. år. Herved kan omfanget af brugen af vaskekabinen, belastningen af renseanlægget og dermed de relevante vilkår for udledningen, løbende vurderes.

Spildevand

Virksomheden forventer at aflede **10 m³** processpildevand pr. år og maksimalt **0,3 m³** pr. døgn. Der er stillet vilkår om forbrug pr. år, samt maksimalt forbrug per døgn.

Jord- og grundvand

Vejle Kommune vurderer, at eftersom vaskekabinen og produktionen er bygget på et støbt betonfundament, er det indrettet med tæt, oliebestandig belægning. Dermed er der ikke risiko for en jord- eller grundvandsforurening. Virksomheden har dokumenteret at rørsystemet er tæt via en tæthedsprøvning gennemført den 22. december 2025 og dermed vurderes det, at der ikke er risiko for en jord- eller grundvandsforurening.

Renere teknologi (BAT)

Virksomhedens indretning, arbejdsgange, drift og renseforanstaltninger vurderes at være i overensstemmelse med BAT-niveauet for aktiviteten og branchen i øvrigt.

Driftsjournal

Virksomheden skal ifølge vilkår 23 føre en driftsjournal, så virksomheden kan følge de daglige aktiviteter og straks selv tage handling på evt. afvigelser. Driftsjournalen kan endvidere anvendes i forbindelse med en redegørelse til tilsynsmyndigheden for evt. afvigelser fra normal drift med betydning for spildevandets sammensætning og afledning. Såfremt tilsynsmyndigheden måtte ønske det skal driftsjournalen fremvises.

Registreringen af vandmængden har dels til hensigt at sætte en begrænsning for den maksimale stofafledning, dels at fokusere på vand som ressource samt at sikre, at problemer med kravoverholdelse ikke løses med fortynding. For bl.a. at undgå korrosionsproblemer for kloaksystemet er der stillet vilkår til pH-niveauet.

Egenkontrol

Vejle Kommune har på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning nr. 77/2025 vurderet at virksomhedens kontrolniveau skal ligge på niveau 0.

Der er stillet krav om 2 engangsprøver for en række parametre jf. tabel 1 i vilkårsdelen for at karakterisere spildevandet.

Der er fastsat en grænse for mineralsk olie. Spildevandets indhold af olie følges for at se om olieudskilleren fungerer.

Driftsforstyrrelser og uheld

Risikoen for driftsforstyrrelser og uheld som kan få væsentlig betydning for virksomhedens spildevandsafledning vurderes at være begrænset til risikoen i forbindelse med håndtering og opbevaring af olie- og kemikalieholdige produkter.

Vejle Kommune vurderer, at indretningen ikke giver anledning til forurening af det omgivende miljø eller det afledte spildevand.

Samlet vurdering

Vilkårene i tilladelsen er fastsat ud fra hensyntagen til forsyningsselskabets kloaksystem (herunder renseanlæg) samt virksomhedens muligheder for at reducere afledningen af uønskede stoffer ved renere teknologi og intern rensning.

Vejle Kommune vurderer, at spildevandets omfang og sammensætning er af en sådan karakter, at der kan gives tilladelse til afledning af spildevand fra produktionen på Roskildevej 3. Spildevandet forventes ikke at påvirke driften af forsyningsselskabets renseanlæg eller udledningen herfra.

Udtalelse fra høringsberettigede

Udkast til afgørelse har været sendt til høring hos virksomheden og Vejle Spildevand A/S i perioden 23.01.2026 til 06.02.2026. SEW-EURODRIVE A/S har bemærket at de ønskede at ændre den maksimale daglige tilladte afledte mængde processpildevand fra 0,05 m³/døgn til 0,3 m³/døgn. Vejle Spildevand A/S havde ingen bemærkninger, og accepterede den øgede mængde afledt spildevand pr. døgn.

Virksomhedens kommentarer og Vejle Spildevand A/S's kommentarer er indarbejdet i den endelige afgørelse.

Kopiliste

Følgende er blevet underrettet om tilladelsen:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, trvest@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- DN Vejle, dnvejle-sager@dn.dk
- DOF, natur@dof.dk
- DOF-Vejle, vejle@dof.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk og trekantomraadet@friluftsradet.dk
- Vejle Spildevand A/S, mail@vejlespildevand.dk

Bilagsoversigt

Bilag 1: Kloakplan af 02.12.2025

Bilag 2: Olieudskiller med integreret sandfang

Bilag 3: Vaskekabine