

Jacob Ladefoged de
Thurah

jacde@vejle.dk

Tlf.: 21 14 05 22

14. september 2026


J. nr.: 06.02.16-P19-10-26

Tilladelse til renovering af vejbro

Vejle Kommune har 31. august 2026 modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering af en vejbro som går over Grejs Å mellem matr.nr. 6bt Hover By, Hover og matr.nr. 15b St. Grundet Hgd., Hornstrup.

Formålet med projektet er at renovere den eksisterende bro så den lever op til de krav som Vejle Kommune har stillet til broen ved deres broeftersyn.

Projektet har ikke været i offentlig høring jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv., da kommunen har vurderet, at projektet ikke har hverken afvandrings- eller miljømæssige konsekvenser.

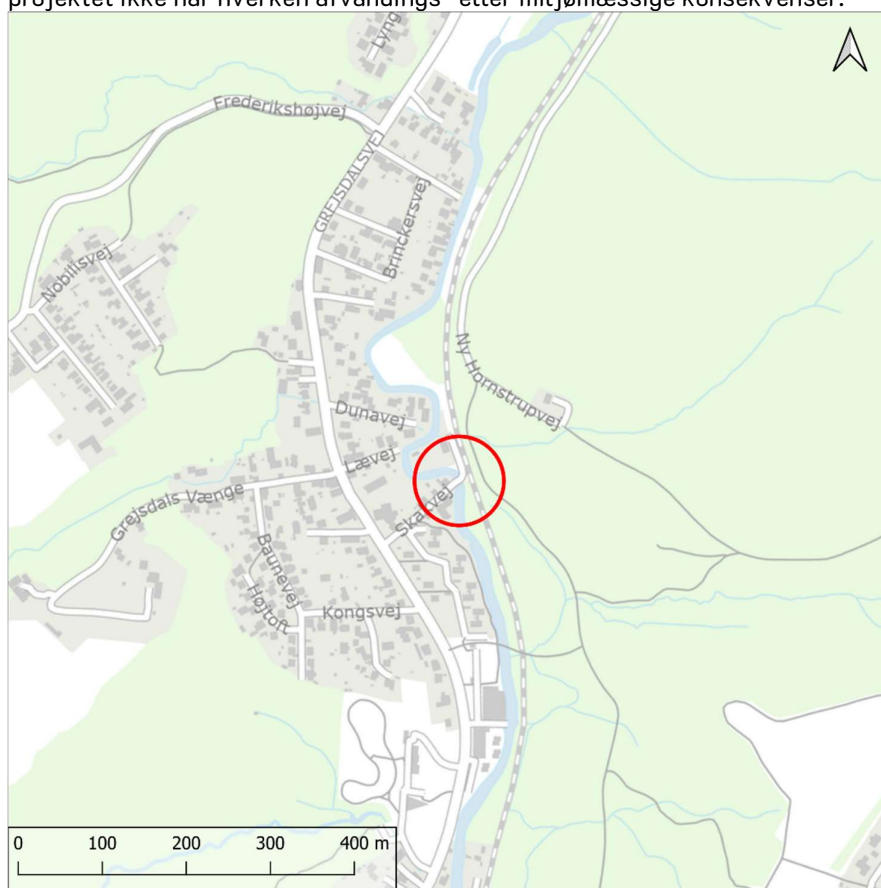

Figur 1: Oversigtskort. Projektområde markeret med rød cirkel.

Teknik & Miljø Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf.: 20 52 39 93
vandmiljo@vejle.dk
www.vejle.dk

Åbningstider

Fremmøde

Mandag-onsdag kl. 8-15

Torsdag kl. 8-17

Fredag kl. 8-14

Telefon

Mandag-onsdag kl. 8-15

Torsdag kl. 8-17

Fredag kl. 8-14

Kommunens afgørelse

Regulering af vandløb er omfattet af miljøvurderingslovens¹ § 21, jf. bilag 2, punkt 10f. Projektet er derfor VVM-screenet, og kommunen har truffet afgørelse om, at en særlig vurdering af virkninger på miljøet af det ansøgte projekt ikke er nødvendig. Afgørelsen er truffet efter § 25 i miljøvurderingsloven.

Der meddeles hermed tilladelse efter § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.², jf. vandløbslovens³ § 17 på følgende vilkår:

1. Projektet skal udføres jf. ansøgningen. Væsentlige ændringer i forhold til projektbeskrivelsen, under anlægsperioden skal godkendes af Vejle Kommune inden disse foretages.
2. Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan skade vandløbet.
3. Alle udgifter til anlægsprojektet påhviler ansøger
4. Rydning af krat mv. skal ske uden for fuglenes ynglesæson, dvs. i perioden 1. juli – 15. april.
5. Der må ikke laves kørespor eller lignende i beskyttet natur. Om nødvendigt skal der udlægges køreplader.
6. Der gives tilladelse til nødvendige midlertidige anlægsmæssige foranstaltninger inden for projektarealet
7. Vandløbsmyndigheden skal underrettes, når arbejdet påbegyndes og når det afsluttes, således at projektet kan synes, inden entreprenøren forlader arbejdsstedet
8. Senest 2 måneder efter anlægsarbejdets færdiggørelse skal beskrivelse af evt. revideret projekt inklusive kortbilag fremsendes til vandløbsmyndigheden
9. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal gravearbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.

Sagsfremstilling

Ansøgningen

1) Formål

Formålet med projektet er at renovere den eksisterende bro så den lever op til de krav som Vejle Kommune har stillet til broen ved deres broeftersyn.

¹ LBKG 2023-01-03 nr 4 Miljøvurderingsloven

² BKG 2016-06-27 nr 834 Vandløbsregulering og -restaurering m.v.

³ LBKG 2019-11-25 nr 1217 Vandløbsloven

2) Detailplan


Eksisterende forhold

- Fløjene på broen er forvitret i vandzonen og der er mellemstore/grove revner.
- Endeunderstøtningerne er underskyllet forneden og svært forvitret med grove tværgående revner.



Figur 2: Eksisterende forhold. Endeunderstøtninger forvitret, sydvestlig fløjvæg knækket af.

- Der mangler sten eller faskine som skal beskytte betonen.
- Der vokser store træer som påvirker fløjvæggene.

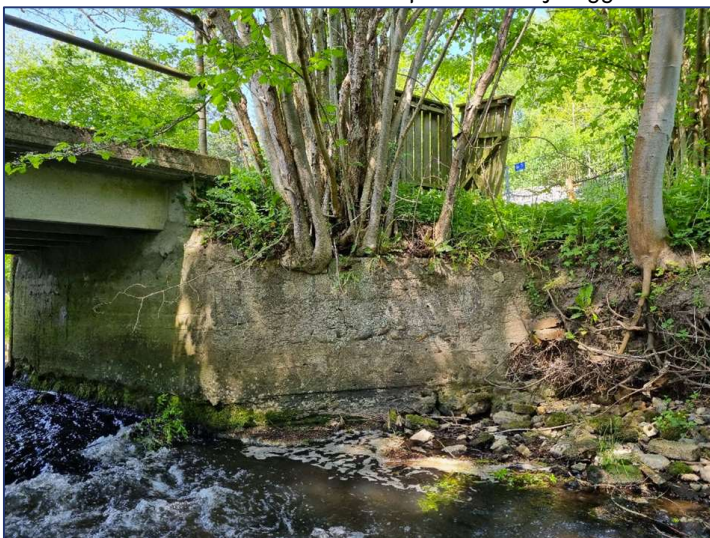

Figur 3: Eksisterende forhold. Træer påvirker fløjvægge.

Projektets udførelse

Der skal påstøbes en kappe i 1 meters højde samt sprøjtestøbes resten af understøtningen.

Der skal lægges sten ud som skal beskytte betondelen af broen samt fældes træer som står oveni betonen.

Dertil skal der repareres diverse afskalninger.

3) Udgifter og tidsplan

Ansøger afholder alle udgifter

Projektet udføres hurtigst muligt. Der kan ikke arbejdes fra d. 1. marts til den 1. juli da der i denne periode er ynglende vandstær under broen. Der sørges for, at vandstæren kan blive ved med at bruge broen som ynglested efter at broen er blevet renoveret.

Administrationsgrundlag

Grejs Å er et offentligt vandløb og er omfattet af et regulativ, med bestemmelser om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse. Vandløbet er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Grejs Å er ifølge gældende vandplan målsat som vandløb med god økologisk tilstand for de fire kvalitetselementer smådyr, fisk, vandplanter og alger. Der må ikke gives tilladelse til projekter, der kan give anledning til at miljømålet ikke kan nås, eller at den aktuelle tilstand forringes.

Projektområdet ligger 2,63 km nedstrøms Natura 2000-området "Øvre Grejs Ådal". Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 81 Øvre Grejs Ådal.

Nr.	Habitatområde	Kode	Udpegningsgrundlag
81	Øvre Grejs Ådal	1014	Skæv vindelsnegl (<i>Vertigo angustior</i>)
		1096	Bæklampret (<i>Lampetra planeri</i>)
		1166	Stor vandsalamander (<i>Triturus cristatus cristatus</i>)
		1355	Odder (<i>Lutra lutra</i>)
		3140	Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
		3150	Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
		3260	Vandløb med vandplanter
		6210	Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokalteter)
		6230	* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
		6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
		6430	Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn

		7220	* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
		7230	Rigkær
		9120	Bøgeskove på morbund med kristtorn
		9130	Bøgeskove på muldbund
		9160	Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
		91E0	* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Kommunens vurdering

Reducering af vandslug


I det gældende regulativ for Grejs Å fremgår vejbroen over Skakvej ved station 13335 med et vandslug på 7,3 m.

De nærmeste vejbroer op- og nedstrøms Skakvej findes på stationerne 12137 og 14163, og fremgår i regulativet med vandslug på hhv. 6,9 og 7,0 m.

Det er Vejle Kommunes vurdering, at en reduktion af broens vandslug på 2x10 cm ikke vil udgøre en væsentlig negativ indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige kapacitet.

Miljømål

Den samlede tilstand for vandområde c00073 i Grejs Å er, jf. statens basisanalyser, moderat økologisk tilstand.

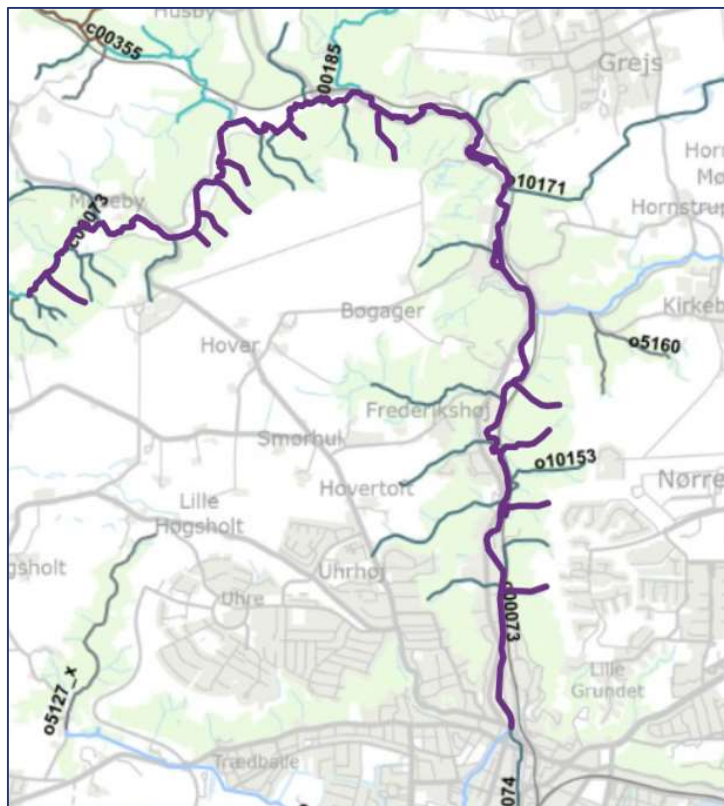

Figur 4: Vandområde c00073 markeret som lille streg (fra vandplandata.dk).

Vandløbsfauna (bentiske invertebrater)

Vandløbenes tilstand beregnes blandt andet med Dansk Vandløbsfaunaindeks, DVFI, hvor miljøtilstanden beskrives på en skala fra 1-7, hvor 1 karakteriserer et manglende eller ensidigt dyreliv, som ofte indeholder et stort antal forureningstolerante arter. DVFI 7 beskriver modsat et vandløb, hvor tilstanden er af høj kvalitet, og i disse vandløb findes en fauna, der oftest er både arts- og individrig – og med en række af rentvandsarter.

DVFI: miljømålet for Grejs Å er faunaklasse 5. Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, faunaklasse 7. Ved nærmeste vandløbsstation er tilstanden vurderet til faunaklasse 5. Stationen er placeret 250 meter opstrøms projektområdet.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Grejs Å fortsat overholder kravene til smådyr i vandløbet.

Fisk:

Ørredindekset anvendes primært til kvalitetsbestemmelse i type 1 vandløb, det vil sige i vandløb på op til to meters bredde, men kan også anvendes i større vandløb, hvor der er god strøm og groft substrat, og hvor ørred- og/eller lakseyngel forekommer. I type 1 vandløb vurderes tilstanden ud fra antallet af laksefiskeyngel pr. 100 m² vandløb, i større vandløb vurderes tilstanden ud fra antallet af laksefiskeyngel pr. 100 meter vandløb.

Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, høj økologisk tilstand.

Ved nærmeste vandløbsstation er der fundet 70.8 ørredyngel pr. 100 m vandløb, svarende til ringe tilstand.

I Grejs Å er der registreret følgende rødlistede habitatarter og/eller opmærksomhedskrævende arter: Ørred (*Salmo trutta*), Rundmundet bæklampret (*Lampetra planeri*), Ål (*Anguilla anguilla*). Bæklampret optræder på habitatdirektivets bilag II liste over arter, der kræver streng beskyttelse.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Grejs Å fortsat overholder kravene til fisk i vandløbet.

Vandplanter (makrofytter):

Dansk Vandløbsplante Indeks (DVPI) opererer med en række indikatorarter for hver tilstandsklasse i indekset, der går fra 1 til 5, hvor 1 er dårlig tilstand, og 5 er høj økologisk tilstand.

Indikatorarter for DVPI 1-2 er grenet pindsvineknop, tagrør og rørgræs samt børstebladet vandaks og kruset vandaks. For DVPI 3 er vandpest den vigtigste indikatorart sammen med liden andemad og stor nælde, mens smalbladet mærke og enkelt pindsvineknop er indikatorarter for DVPI 4. For DVPI 5 findes en række indikatorarter, heriblandt storblomstret vandranunkel, mannasødgæs, arter af vandstjerne og svømmende vandaks.

Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, høj økologisk tilstand.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Grejs Å fortsat overholder kravene til vandplanter i vandløbet.

Bentiske alger (fytobenthos):

Bentiske alger indgår for første gang som kvalitetselement med mål om god økologisk tilstand efter vedtagelsen af den gældende vandplan for 2021-2027.

I rapport nr. 296⁴ om udvikling af biologisk indeks for bentiske alger (fytobenthos) i danske vandløb, udarbejdet af DCE, har man i arbejdet med udviklingen af indekset analyseret resultaterne af et større antal DVAI-undersøgelser, testet korrelationen mellem sammensætningen af algesamfundene og forskellige miljøpåvirkninger.

Det fremgår af rapporten, at vandkemiske forhold, herunder især alkalinitet og orthophosphat ($\text{PO}_4\text{-P}$), er de mest betydende parametre for artssammensætningen af bentiske alger. Herudover beskriver rapporten, at algesammensætningen i danske vandløb ikke varierer med fysiske påvirkningsvariable, herunder vandløbets tværsnitsprofil og grødeskæringshyppighed.

Den aktuelle tilstand er, jf. statens basisanalyse, moderat økologisk tilstand.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Grejs Å vil kunne overholde kravene til bentiske alger i vandløbet.

Natura 2000:

Vejle Kommune skal, jf. § 7 i habitatbekendtgørelsen⁵, foretage en vurdering af, om projektet vil påvirke Natura 2000 området væsentligt. Da projektet er 2,63 km nedstrøms nærmeste Natura 2000 område, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af området samt de naturtyper og arter som fremgår af udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter:

Indenfor en radius af 2 km er der registreret fund af pipistrelflagermus, vandflagermus, dværgflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, troldflagermus og brunflagermus. Kommunen har vurderet, at disse bilag IV-arter ikke bliver påvirket negativt af projektet.

I øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Team Vandmiljø på mail vandmiljo@vejle.dk eller telefon 20 52 39 93.

Klagevejledning efter vandløbsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.
- Kystdirektoratet

⁴ Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 296 <https://dce2.au.dk/pub/SR296.pdf>

⁵ BKG 2023-08-21 nr 1098 Habitatbekendtgørelsen

Klagevejledning efter miljøvurderingsloven

Der kan klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen. Der kan kun klages over retlige spørgsmål

Klageberettiget er:

adressaten for afgørelsen

- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- kommunen
- miljøministeren
- enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Eventuel klage efter **vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven** skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden klagefristens udløb. Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk

Medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

Offentliggørelse af afgørelserne

Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoerelser).

Gebyr for klagesagsbehandling efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven

For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.

Domstolene

Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet foreligger.

For afgørelser efter **Vandløbsloven** gælder ingen frist for sags-anlægning.