

Energinet Eltransmission A/S
Kongens Kvarter 51
7000 Fredericia

**Jacob Ladefoged de
Thurah**
Vandløbsmedarbejder

Mobil tlf.: 21 14 05 22
jacde@vejle.dk


8. december 2025

J. nr.: 06.02.16-P19-28-
25

Tilladelse til krydsning af Engum Bæk

Vejle Kommune har 18. september 2025 modtaget en ansøgning fra Energinet Eltransmission A/S om tilladelse til krydsning af Engum Bæk i forbindelse med anlæg af en 150 kV kabelforbindelse mellem Hatting og Ryttergård.

Projektet har ikke været i offentlig høring jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.¹, da kommunen har vurderet, at projektet ikke har hverken afvandings- eller miljømæssige konsekvenser.

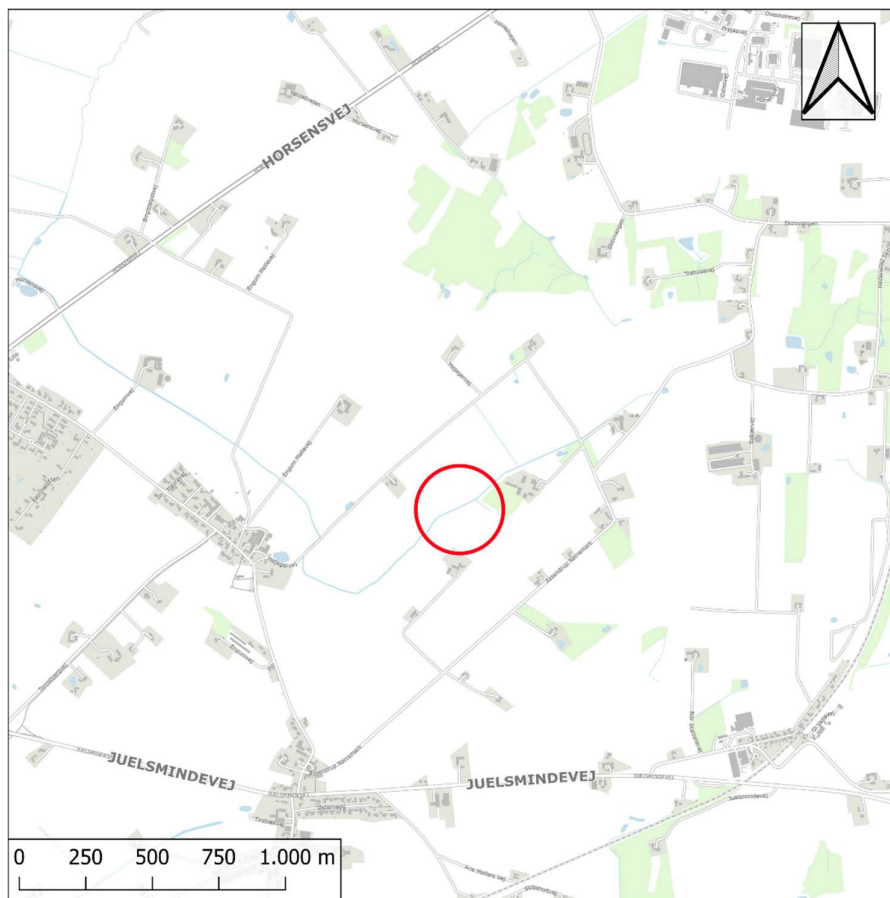

Figur 1: Oversigtskort. Projektområde markeret med rød cirkel.

Teknik & Miljø Vand

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
vandmiljo@vejle.dk
www.vejle.dk

Åbningstider

Fremmøde

Mandag-onsdag kl. 8-15

Torsdag kl. 8-17

Fredag kl. 8-14

Tlf.: 76 81 22 30

Mandag-onsdag kl. 8-15

Torsdag kl. 8-17

Fredag kl. 8-14

¹ Bekendtgørelse om vandløbsregulering og vandløbsrestaurering m.v. (BKG nr. 834 af 27/06/2016)

Kommunens afgørelse

Der meddeles hermed tilladelse efter § 9 stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv., jf. vandløbslovens² kapitel 10 på følgende vilkår:

1. Alle aftaler med lodsejere/bredejere skal være på plads, inden arbejdet går i gang
2. Ledningens overkant skal ligge mindst 1,0 m under den aktuelle bundkote, såfremt denne er lig med eller under den i regulativet fastsatte bundkote.
3. Anlægsarbejdet må ikke foregå så der bliver udledt materiale til vandløbet.
4. Krydsningen skal foretages med styret underboring.
5. Linjeføringen skal foretages vinkelret på vandløbet.
6. Ved blow-out skal miljøvagten straks kontaktes ved opkald til 112
7. Opdages andre vandløb, såsom dræn, undervejs skal krydsninger af disse foregå efter aftale med den pågældende bredejer.
8. Underboringen skal begynde og slutte uden for områder, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil sige, at der ikke må etableres pressegruber i beskyttet natur.
9. Krydsningen skal afmærkes solidt og synligt på begge sider af vandløbet i normal terrænhøjde ca. 1 m fra øverste vandløbskant.
10. Hvis der i forbindelse med arbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal arbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.

Sagsfremstilling

Ansøgningen


1) Formål

I forbindelse med etablering af en 150 kV kabelforbindelse mellem Hatting og Ryttergård højspændingsstationer, søger Energinet Eltransmission A/S Vejle Kommune om tilladelse til krydsning af seks vandløb, heriblandt Engum Bæk.

2) Detailplan og kortbilag

Krydsningen udføres med styret underboring min. 1 m under vandløbsbunden og foretages mellem matriklerne 15f Assendrup By, Engum og 5a Engum By, Engum. Underboringen startes 8-10 m fra vandløbets brink og er 28 m lang. Ansøger har anført, at vandløbet i tilfælde af blowout hurtigt kan blokeres med sandsække, hvorved spredning af boremudder nedstrøms forhindres. Ansøger har fremsendt kortbilag (figur 2), som indeholder ledningstracé og den underborede strækning.

² Vandløbsloven (LBKG nr. 1217 af 25. november 2019)

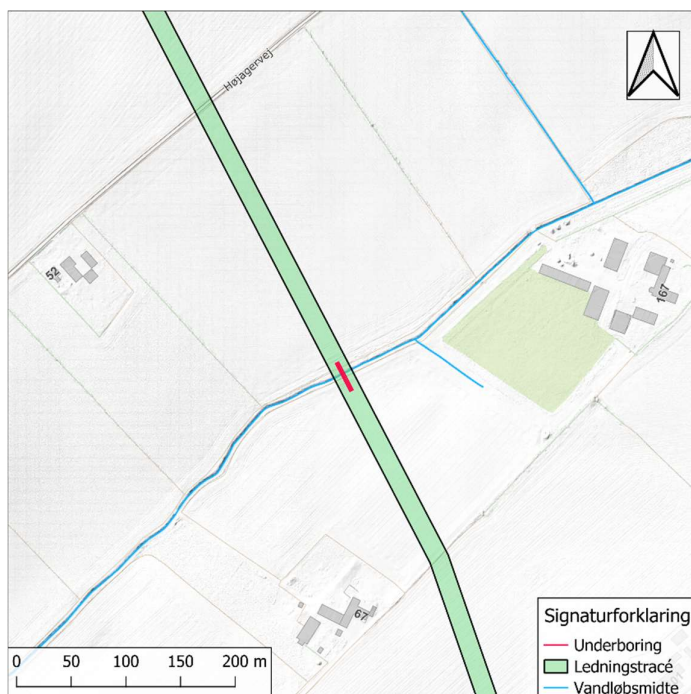

Figur 2: Detailkort.

3) Udgifter og tidsplan

Alle udgifter forbundet med krydsningen afholdes af ansøger.

Det samlede projekt planlægges gennemført i perioden 2025 til 2027.
 Underboringen forventes at tage 5-7 dage.

Administrationsgrundlag og kommunens vurdering

Engum Bæk er et offentligt vandløb og er omfattet af et regulativ, med bestemmelser om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse. Vandløbets bundkote for strækningen er i regulativet fastsat til at være 7132 cm DNN. Vandløbet er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Miljømål

Engum Bæk er ikke miljømålsat.

Natura 2000:

Vejle Kommune skal, jf. § 7 i habitatbekendtgørelsen³, foretage en vurdering af, om projektet vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt. Projektområdet ligger 1,9 km fra Natura 2000-området "Skove langs nordsiden af Vejle Fjord". Da projektet er 1,9 km fra nærmeste Natura 2000 område, ikke har nogen hydrologisk forbindelse hertil og ikke medfører miljø- eller afvandingsmæssige ændringer, er det Vejle Kommunes vurdering, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af området samt de naturtyper og arter som fremgår af udpegningsgrundlaget.

³ Habitatbekendtgørelsen (BKG nr. 1098 af 21. august 2023)

Bilag IV-arter:

Indenfor en radius af 2 km er der ikke registreret fund af bilag IV-arter.

I øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Team Vandmiljø på mail vandmiljo@vejle.dk eller telefon 20 52 39 93.

Klagevejledning efter vandløbsloven

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.
- Kystdirektoratet

Eventuel klage efter **vandløbsloven** skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden klagefristens udløb.

Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk

Medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

Offentliggørelse af afgørelserne

Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoelser).

Gebyr for klagesagsbehandling efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven

For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.

Domstolene

Såfremt kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet foreligger.

For afgørelser efter **Vandløbsloven** gælder ingen frist for sags-anlægning.

Venlig hilsen

Jacob Ladefoged de Thurah